




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.mustang-com.ru

Содержание

| | | |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | О руководстве по эксплуатации..... | 5 |
| 1.1 | Используемые обозначения | 6 |
| 1.1.1 | Общие обозначения и символы..... | 6 |
| 1.1.2 | Предупреждающие знаки | 7 |
| 2 | Общие указания по безопасности..... | 8 |
| 2.1 | Использование по назначению | 8 |
| 2.1.1 | Использование по назначению | 8 |
| 2.1.2 | Ненадлежащее или неквалифицированное обращение | 9 |
| 2.1.3 | Остаточный риск..... | 10 |
| 2.2 | Квалификация и обязанности персонала | 12 |
| 2.3 | Личное защитное снаряжение..... | 12 |
| 2.4 | Опасные и рабочие зоны..... | 12 |
| 2.5 | Обозначения на генераторе | 13 |
| 2.6 | Общие указания по безопасности..... | 15 |
| 3 | Описание..... | 19 |
| 3.1 | Принцип работы | 20 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию | 21 |
| 4.1 | Демонтаж фиксирующих креплений для транспорта..... | 21 |
| 4.2 | Переноска генератора | 22 |
| 4.3 | Установка генератора | 23 |
| 4.4 | Заправка генератора..... | 24 |
| 4.5 | Заправка моторным маслом..... | 25 |
| 4.6 | Запуск генератора..... | 26 |

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.7 | Контроль состояния электростанции спомощью цифрового дисплея..... | 31 |
| 4.8 | Выключение генератора | 33 |
| 4.9 | Консервирование генератора..... | 34 |
| 5 | Техническое обслуживание генератора..... | 39 |
| 5.1 | План обслуживания | 39 |
| 5.2 | Проведение технического обслуживания | 40 |
| 5.3 | Проверка электробезопасности | 40 |
| 6 | Помощь при неполадках..... | 41 |
| 7 | Технические характеристики..... | 43 |
| 8 | Гарантийные обязательства | 45 |
| 9 | Декларация о единообразии | 46 |

1 О руководстве по эксплуатации



Перед использованием генератора обязательно прочтите данное руководство.

Это руководство ознакомит Вас с основами эксплуатации генератора.

Это руководство содержит необходимые указания по правильному и безопасному использованию генератора.

Следуя этим указаниям, Вы сможете

- предотвратить несчастные случаи
- снизить затраты на техобслуживание
- повысить надёжность и продлить срок службы генератора.

Кроме этого руководства следует соблюдать правила, предписания, законы и нормативы, действующие в стране и на месте эксплуатации.

Это руководство описывает только использование генератора.

Это руководство должно быть в любое время доступно обслуживающему персоналу.

1.1 Используемые обозначения

Обозначения в этом руководстве помогут Вам быстро и уверенно пользоваться руководством и прибором.

1.1.1 Общие обозначения и символы



Пояснение

Пояснение кратко описывает содержание следующего раздела.

ПРИМЕЧАНИЕ Примечание разъясняет, как наиболее эффективно или удобно использовать руководство и сам прибор.

1.
2.
3.

Указанная последовательность операций облегчит Вам правильное и безопасное обращение с прибором.

✓ **Результат**

В конце описан результат произведённой последовательности операций.

1.1.2 Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки указывают на источник опасности.



Общее предупреждение

Этот знак указывает на действия с различными факторами риска.



Взрывоопасность

Этот знак указывает на действия, которые могут привести к взрыву и представляют опасность для жизни.



Высокое напряжение

Этот знак указывает на действия, которые могут привести к удару током и представляют опасность для жизни.



Ядовитые вещества

Этот знак указывает на действия, которые могут привести к отравлению и представляют опасность для жизни.

2 Общие указания по безопасности



Этот раздел ознакомит Вас с общими положениями по безопасности при пользовании генератором.

Всем, кто обслуживает генератор и работает с ним, необходимо ознакомиться с этим разделом и действовать согласно содержащимся в нём указаниям.

2.1 Использование по назначению

При использовании по назначению генератор соответствует стандартам безопасности и научно-техническим нормативам, действующим к моменту ввода в эксплуатацию.

Конструкция прибора не позволяет исключить ни очевидное использование не по назначению, ни остаточный риск, не ограничивая его функциональность.

Об источниках опасности предупреждают соответствующие указания на самом приборе и в технической документации.

2.1.1 Использование по назначению

Генератор является запасным источником электроэнергии для питания мобильных распределительных сетей.

Генератор можно использовать только вне закрытых помещений и в указанных пределах напряжения, мощности и частоты вращения двигателя (см. фирменную табличку).

Запрещается подключать генератор к другим сетям электроснабжения (напр., к сети общего пользования) или системам выработки электроэнергии (напр. к другим генераторам).

Запрещается использовать генератор во взрывоопасных средах.

Запрещается использовать генератор в пожароопасных средах.

Генератор можно использовать только согласно
указаниям в технической документации.

Любое использование не по назначению, то есть любые
действия с генератором, не описанные в данном
руководстве, влечут за собой потерю права на
гарантийное обслуживание производителем.

2.1.2 Нецелесообразное или неквалифицированное обращение

Нецелесообразное или неквалифицированное
обращение с генератором влечёт за собой потерю
гарантии производителя и разрешения на эксплуатацию
прибора.

Нецелесообразным или неквалифицированным
обращением могут быть:

- Эксплуатация во взрывоопасных средах
- Эксплуатация в пожароопасных средах
- Эксплуатация в закрытых помещениях
- Эксплуатация непосредственно под дождём или
снегом
- Эксплуатация без соблюдения техники безопасности
- Подключение к другим сетям электроснабжения
- Заправка сильно нагретого генератора
- Заправка генератора во время работы
- Обливание генератора при чистке или
огнетушителями
- Эксплуатация вдали от защитных приспособлений
- Нерегулярное проведение технического
обслуживания
- Нерегулярное проведение технического осмотра
- Не произведённая своевременно замена
износившихся деталей
- Неквалифицированное техническое обслуживание
или ремонт
- Использование не по назначению



2.1.3 Остаточный риск

Перед началом проектирования генератора на основании анализа были рассчитаны факторы остаточного риска.

Факторами остаточного риска на протяжении всего срока службы генератора могут быть:

- Опасность для жизни
- Опасность телесных повреждений
- Ущерб окружающей среде
- Материальный ущерб самому генератору
- Материальный ущерб другим объектам
- Потери мощности и функциональности

Вы можете снизить степень риска, соблюдая следующие указания:

- Специальные указания на самом генераторе
- Общие указания по безопасности в этом руководстве
- Специальные предупреждения в этом руководстве

Опасность для жизни

Опасными для жизни лиц, работающих с генератором, могут быть:

- Использование его не по назначению
- Неквалифицированное обращение
- Отсутствие защитных приспособлений
- Дефектные или повреждённые детали
- Прикосновения к прибору мокрыми руками
- Пары топлива
- Выхлопные газы двигателя

Опасность телесных повреждений

Опасность телесных повреждений для лиц, работающих с генератором, могут представлять:

- Неквалифицированное обращение
- Транспортировка прибора
- Горячие части прибора
- Отскакивающий стартовый тросик двигателя

Ущерб окружающей среде

Ущерб окружающей среде могут нанести:

- Неквалифицированное обращение с генератором
- Горюче-смазочные вещества (топливо, смазки, моторное масло и др.)
- Выхлопные газы
- Шум
- Возгорание

Материальный ущерб самому генератору

К поломке генератора могут привести:

- Неквалифицированное обращение
- Перегрузка
- Перегрев
- Чрезмерно высокий или низкий уровень моторного масла
- Несоблюдение предписаний по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Непригодные расходные материалы

Материальный ущерб другим объектам

Материальный ущерб объектам вблизи генератора могут нанести:

- Неквалифицированное обращение
- Чрезмерно высокое или низкое напряжение

Потери мощности или функциональности

К потерям мощности или функциональности генератора могут привести:

- Неквалифицированное обращение
- Неквалифицированные техническое обслуживание или ремонт
- Непригодные расходные материалы
- Установка прибора выше 100 м над уровнем моря
- Температура окружающего воздуха выше 27 °C
- Чрезмерное растяжение распределительной сети

2.2 Квалификация и обязанности персонала

Любые действия с генератором должны проводить только квалифицированные для этого лица.

Они обязаны:

- изучить и выполнять предписания по технике безопасности и предупреждению несчастных случаев при работе с генератором.
- Прочесть и изучить содержание раздела «Общие указания по безопасности».
- Уметь действовать согласно содержанию раздела «Общие указания по безопасности».
- Изучить техническую документацию и уметь использовать её на практике

2.3 Личное защитное снаряжение

При любых действиях с генератором, описанных в этом руководстве, необходимо пользоваться следующим снаряжением:

- Защита ушей
- Защитные перчатки

2.4 Опасные и рабочие зоны

Размеры опасных и рабочих зон вокруг генератора определяются его функциональным состоянием и действиями, которые с ним предпринимают:

| Функциональное состояние | Действие | Опасная зона | Рабочая зона | |
|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Транспорт | Перевозка | В радиусе 1,0 м | Отсутствует | |
| | Переноска | | В радиусе 1,0 м | |
| Эксплуатация | Установка | В радиусе 5,0 м | | |
| | Работа | | | |
| | Заправка | В радиусе 2,0 м | | |
| Уход и обслуживание | Чистка | В радиусе 1,0 м | | |
| | Отключение | | | |
| | Обслуживание | | | |

Таблица 1: Опасные и рабочие зоны вблизи генератора

2.6 Общие указания по безопасности

Лицам, работающим с генератором, необходимо знать его устройство, функции его элементов и уметь их использовать.

Работающие с генератором несут ответственность за безопасность его эксплуатации.

Работающие с генератором несут ответственность за то, чтобы к нему не допускались лица, не имеющие соответствующей квалификации.

Работающие с генератором обязаны использовать защитное снаряжение.

На корпусе генератора должны присутствовать и быть легко читаемыми все обозначения.

Любые изменения конструкции генератора запрещаются.

Запрещается изменять частоту вращения двигателя, установленную заводом-производителем.

Перед каждым запуском и после него следует проверять безопасность и исправность прибора.

Генератор можно использовать только вне закрытых помещений.

Вблизи генератора необходимо остерегаться открытого огня и искр.

Курение вблизи генератора строго запрещается.

Генератор необходимо защищать от сырости и осадков (дождя и снега).

Генератор необходимо защищать от попадания в него грязи и инородных предметов.

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Транспортировка | <p>Генератор разрешается транспортировать только в охлаждённом состоянии.</p> <p>Генератор разрешается перевозить, только если он надёжно зафиксирован и не может опрокинуться.</p> <p>Генератор можно поднимать только за предусмотренную для этого ручку.</p> |
| Установка | <p>Устанавливайте генератор только на прочные поверхности.</p> <p>Устанавливайте генератор только на ровном полу.</p> <p>Не устанавливайте генератор на мокрые поверхности.</p> |
| Выработка тока | <p>Перед каждым запуском необходимо проверить электробезопасность.</p> <p>Запрещается закрывать или загораживать чем-либо прибор.</p> <p>Необходимо обеспечить доступ воздуха к прибору.</p> <p>Запрещается использовать средства для облегчения запуска.</p> <p>Подключать потребители электроэнергии можно только после запуска.</p> <p>Необходимо использовать только качественные и исправные соединительные провода.</p> <p>Общая мощность потребителей не должна превышать максимальной расчётной мощности генератора.</p> <p>Запрещается использовать генератор без глушителя.</p> <p>Запрещается использовать генератор без воздушного фильтра или при открытой крышке воздушного фильтра.</p> |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заправка | Запрещается производить заправку генератора во время работы. Запрещается производить заправку ещё не остывшего генератора. Используйте при заправке воронку. |
| Чистка | Запрещается производить чистку генератора во время работы. Запрещается производить чистку ещё не остывшего генератора. |
| Обслуживание и ремонт | Запрещается обслуживать генератор во время работы. Запрещается обслуживать ещё не остывший генератор. Обслуживающему персоналу разрешается проводить только те работы по обслуживанию и ремонту, которые описаны в данном руководстве. Любые другие работы по обслуживанию и ремонту разрешается проводить только авторизованным специалистам. Перед началом работ по обслуживанию и ремонту обязательно снимайте колпачок свечи зажигания. Соблюдайте интервалы технического обслуживания, указанные в этом руководстве. |
| Консервирование | Консервируйте генератор, если им не пользуются более 30 дней. Храните генератор в сухом и закрытом помещении. Устраняйте образование сгустков в топливопроводе, используя специальные добавки к бензину. |

Охрана окружающей среды



Сдавайте упаковочный материал в переработку согласно действующим предписаниям об охране окружающей среды.

Не допускайте загрязнения места работы горюче-смазочными материалами.

Сдавайте остатки горюче-смазочных материалов в переработку согласно действующим предписаниям об охране окружающей среды.

Не выбрасывайте электроприборы, батареи и аккумуляторы вместе с другим мусором.

Электроприборы, батареи и аккумуляторы следует утилизировать или сдавать в переработку согласно действующим предписаниям об охране окружающей среды.

Отработанные батареи и аккумуляторы следует извлекать из приборов и утилизировать (сдавать в переработку) отдельно от них.

Придерживаясь правил утилизации и переработки, вы вносите важный вклад в охрану окружающей среды.

3 Описание



Этот раздел описывает устройство и элементы управления генератора.

Внешние элементы генератора

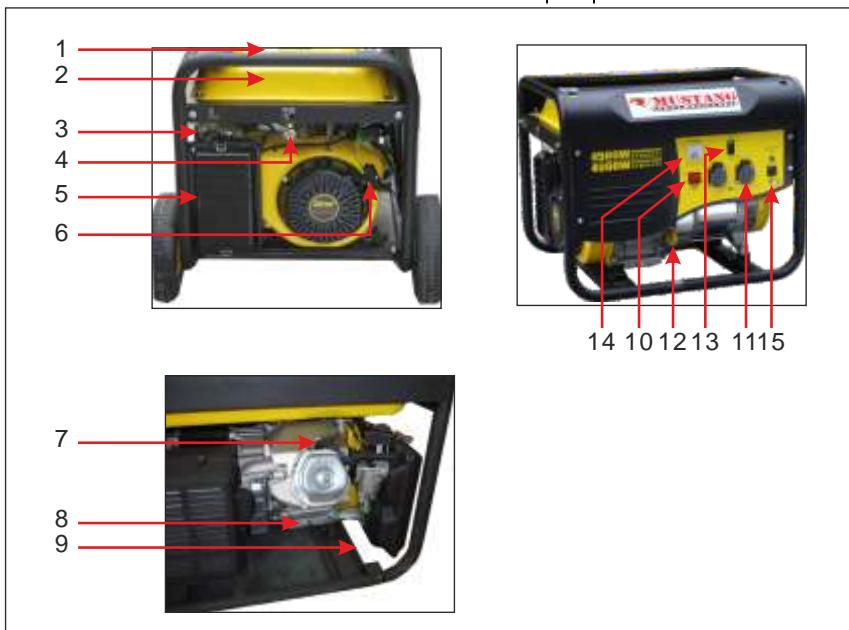


Рис. 3.1. Элементы электростанции

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Крышка топливного бака | 9 | Амортизатор |
| 2 | Бак для топлива | 10 | Выключатель двигателя (вкл.-выкл.) |
| 3 | Рычажок воздушной заслонки | 11 | Выходной разъём (розетка) |
| 4 | Топливный кран | 12 | Маслоизмерительный стержень |
| 5 | Воздушный фильтр | 13 | Выключатель |
| 6 | Рукоятка стартового тросика | 14 | Вольтметр |
| 7 | Колпачок свечи зажигания | 15 | Разъём подключения массы |
| 8 | Винт для слива масла | | |

3.1 Принцип работы

Генератор жёстко связан в валом моторного привода.
Моторный блок установлен на прочной платформе и
имеет амортизирующую подвеску.

Напряжение подаётся на стандартный
брязгозащищённый разъём 220 В / 50 Гц.

расчётной частоты вращения генератора напряжение
регулируется автоматическим контролльным блоком AVR.

AVR = Automatic-Voltage-Regulator

Автоматический контрольный блок сглаживает скачки
напряжения, что особенно важно при работе с
потребителями, имеющими электронное управление –
электроинструментами, плитами, отопительными
приборами, телевизорами и др.

Генератор рассчитан на мобильное использование с
одним или несколькими потребителями электроэнергии.

Уравнивание потенциалов (защитное отключение)
генератора происходит через отдельный кабель,
которым генератор необходимо заземлять. (не входит в
комплект поставки)

4 Ввод в эксплуатацию



Этот раздел описывает использование генератора.

4.1 Переноска генератора

Переносите генератор следующим образом.

Условия Необходимо соблюдать следующие условия:

- Выключить генератор
- Дать генератору остыть
- Закрыть воздушный вентиль топливного бака



ОСТОРОЖНО!

Берегите руки и ноги при падении или опрокидывании тяжёлого прибора!

- Прибор весит 50-95 кг (в зависимости от модели)
- Переносить только за ручку
- Не спешить

Переноска 3. Возьмите прибор за ручку.

4. Поднимите прибор.

5. Перенесите прибор.

6. Поставьте прибор.

7. Отпустите ручку.

✓ Прибор перенесён на новое место.

4.2 Установка генератора

Устанавливайте генератор следующим образом.

Условия Необходимо соблюдать следующие условия:

- Выберите ровную и прочную поверхность вне закрытых помещений
- Выберите место вдали от горючих материалов
- Выберите место вдали от взрывчатых веществ



ВНИМАНИЕ!

Бензин и моторное масло загрязняют почву и грунтовые воды.

- Не допускайте протекания бензина и моторного масла.

Установка прибора

Установка производится так::

1. Выберите место.
 2. Перенесите прибор на место.
- ✓ Прибор установлен.

4.3 Заправка генератора

Заправляйте генератор следующим образом.

Условия Необходимо выполнять следующие условия:

- Выключить прибор
- Дать прибору остыть
- Обеспечить достаточную вентиляцию



ОСТОРОЖНО!

Бензин горюч и взрывоопасен.

- Не допускайте протекания бензина.
- Выключите прибор.
- Дайте прибору остыть.
- Остерегайтесь огня и искр.



ВНИМАНИЕ!

Бензин загрязняет почву и грунтовые воды.

- Не заправляйте бак до отказа.
- Используйте воронку.



ВНИМАНИЕ!

Непредусмотренный тип топлива выводит двигатель из строя.

- Используйте только бензин с октановым числом 92.

Заправка прибора

Заправляйте прибор так::

1. Установите топливный кран в положение „OFF“
 2. Отвинтите крышку топливного бака.
 3. Вставьте в заливную горловину воронку.
 4. Залейте бензин.
 5. Выньте воронку.
 6. Завинтите крышку топливного бака.
- ✓ Прибор заправлен.

4.4 Заправка моторным маслом



ВНИМАНИЕ!

Генератор продаётся и поставляется без масла.

- При нехватке масла система контроля блокирует запуск двигателя.

Заправляйте генератор моторным маслом следующим образом.

Условия

Необходимо соблюдать следующие условия:

- Выключите прибор
- Дайте прибору остыть



ВНИМАНИЕ!

Моторное масло загрязняет почву и грунтовые воды.

- Не заполняйте картер двигателя до отказа (см. маслозиммеритльный стержень).
- Используйте воронку.




ВНИМАНИЕ!

Непредусмотренный тип масла выводит двигатель из строя. Выбирайте тип масла в зависимости от температуры воздуха:

- $t^{\circ} < 0^{\circ}$ => SAE 10 или 10W30; 10W40
- $0^{\circ}-25^{\circ}$ => SAE 20 или 10W30; 10W40
- $25^{\circ}-35^{\circ}$ => SAE 30 или 10W30; 10W40
- $35^{\circ} > t^{\circ}$ => SAE 40 или 10W30; 10W40
- Не используйте добавки к маслу.

**Заправка прибора
моторным маслом**



Заправляйте прибор моторным маслом так:

1. Вывинтите маслопромежуточный стержень.
 2. Вставьте воронку в заливную горловину. (не входит в комплект поставки)
 3. Залейте масло до края горловины.
(Количество масла см. на стр. 39)
 4. Выньте воронку.
 5. Вставьте маслопромежуточный стержень.
 6. Если масла недостаточно, повторите заправку.
 7. Завинтите маслопромежуточный стержень.
- ✓ Прибор заправлен маслом.

4.5 Запуск генератора

Запускайте генератор следующим образом.

Условия Необходимо соблюдать следующие условия:

- Обеспечить электробезопасность
- Заправить прибор бензином
- Заправить прибор маслом
- Обеспечить вентиляцию
- Отсоединить или выключить потребители



ОСТОРОЖНО!

Топливо и масло горючи и взрывоопасны.

- Не допускайте протекания бензина и масла.
- Не используйте приспособлений для облегчения старта.
- Остерегайтесь огня и искр.

Топливоснабжение

Генератор питается топливом из собственного бака.

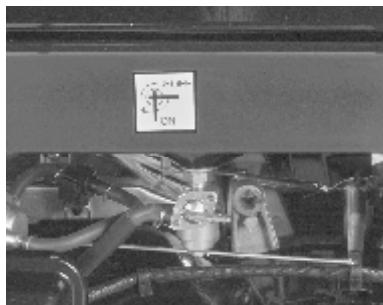


Рис. 4.1 : Открыть/закрыть топливный кран

| Положение рычажка | Состояние вентиля |
|-------------------|-------------------|
| OFF | Закрыт |
| ON | Открыт |

Таблица. 4.1 : Положения рычажка топливного вентиля.

Обеспечьте приток топлива так:

1. Установите рычажок топливного вентиля на „ON“.
- ✓ Приток топлива обеспечен.



ОСТОРОЖНО!

Вдыхание выхлопных газов может привести к асфиксии и опасно для жизни.

- Обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Не используйте прибор в закрытых помещениях.



ОСТОРОЖНО!

Горячие части прибора могут воспламенить горючие и взрывчатые вещества.

- Устанавливайте прибор вдали от горючих материалов.
- Устанавливайте прибор вдали от взрывчатых веществ.



ВНИМАНИЕ!

Перегрев и влажность ведут к поломке прибора.

- Избегайте перегрева (следите за вентиляцией).
- Избегайте влажности.

Запуск двигателя Запускайте двигатель так:

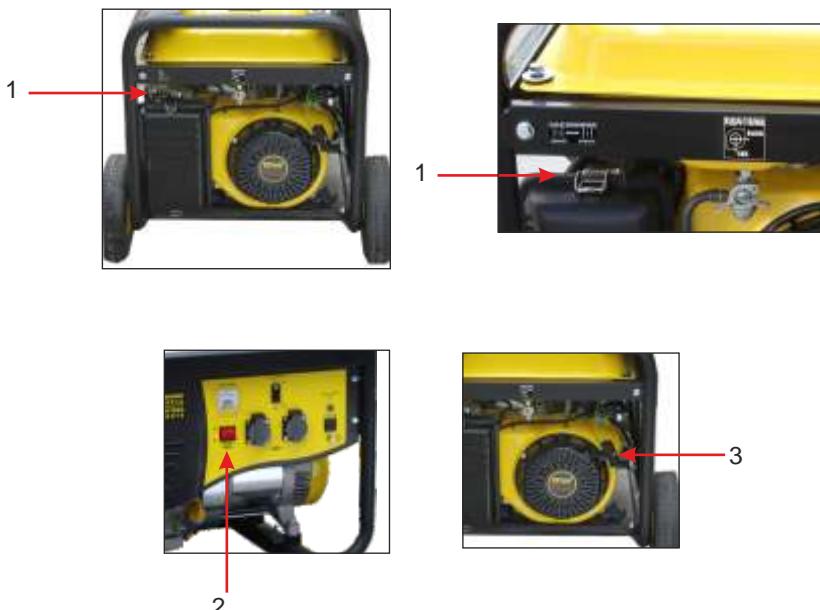


Рис. 4.2: Пуск мотора

1. Установите рычажок дросселя в положение «**START**» „воздушный фильтр - см. надпись“ (только при холодном двигателе).
2. Установите выключатель двигателя (в положении «**ON**»).
3. Вытяните рукоятку тросика до точки сопротивления и затем быстрым, но плавным движением до конца.

✓ Двигатель запущен.

ПРИМЕЧАНИЕ Обопрitezься одной рукой о ручку прибора, чтобы облегчить вытягивание тросика.

4. Установите рычажок дросселя в положение «**RUN**».

✓ Двигатель работает.

ПРИМЕЧАНИЕ Потребители электроэнергии можно подсоединять или подключать после прогрева двигателя, занимающего около 1 минуты.

Подключение потребителей

Подключайте потребителя к генератору следующим образом.

Условия Необходимо соблюдать следующие условия:

- Запустить генератор
- Прогреть двигатель
- Не подключать потребители



ОСТОРОЖНО!

Удары током могут быть смертельны.

- Не подключайте прибор к другим электросетям (например, к сети общего пользования) и системам выработки электроэнергии (например, к другим генераторам).

Подключение потребителей

Потребители подключаются через стандартный разъём переменного тока 220 В.



Рис. 4.3: Подключение потребителей

1 Разъём на 220 В переменного тока

**Подсоединение
потребителя**

Подключайте потребителя к контактному разъёму так:

1. Поднимите крышку разъёма.
 2. Вставьте вилку.
- ✓ Потребитель подсоединен к генератору.

Включение потребителя

Включайте потребителя так:

1. Включите потребителя.
- ✓ Потребитель включён.

**Выключение
потребителя**

Выключайте потребитель так:

1. Выключите потребитель.
- ✓ Потребитель выключен.

**Отсоединение
потребителя**

Отсоединяйте потребитель от питания так:

1. Выньте вилку.
- ✓ Потребитель отсоединен от генератора.

4.6 Выключение генератора

Выключайте генератор следующим образом.



ОСТОРОЖНО!

Горячие части прибора могут воспламенить горючие или взрывчатые вещества.

- Остерегайтесь горючих материалов вблизи генератора.
- Остерегайтесь взрывчатых веществ вблизи генератора.
- Давайте прибору остыть.

Выключайте прибор так:

1. Выключите или отсоедините потребителей.
2. Не выключайте двигатель ещё около двух минут.



1



2

Рис. 4.4: Выключение двигателя

1 Выключатель двигателя (в положении «OFF») 2 закрыть топливный кран (OFF)

3. Выключатель двигателя (в положении «OFF»)..
✓ Двигатель выключен.
4. Установить топливный кран в положение «OFF».
5. Дайте прибору остыть.
✓ Прибор выключен.

4.7 Консервирование генератора

Редкое использование При редком использовании генератора могут возникать сложности при его запуске.

Чтобы их не возникало, генератор должен работать по крайней мере по 30 минут в неделю.

Хранение Если Вы не пользуетесь генератором в течение длительного времени, законсервируйте его.

Конвертируйте генератор следующим образом.

Условия Необходимо соблюдать следующие условия:

- отключить или отсоединить потребителей
- выключить прибор
- дать двигателю слегка остыть



ВНИМАНИЕ!

Топливо и моторное масло загрязняют почву и грунтовые воды.

Слив моторного масла

Сливайте моторное масло генератора так:



1

Рис. 4.5: Удаление винта для слива масла

1. Установите ёмкость для моторного масла под винт для слива масла.

В ёмкость для моторного масла должно входить, в зависимости от модели, от 0,5 до 1,1 литра. Точно это указано на стр. 41 в таблице «Количество моторного масла».

2. Выверните винт и удалите его.

3. Слейте моторное масло

Охрана окружающей среды Сдавайте отработанные горюче-смазочные материалы или их остатки на переработку согласно действующим предписаниям об охране окружающей среды.

4. Вверните винт и затяните его ключом

✓ Моторное масло слито.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ёмкость для моторного масла должно входить, в зависимости от модели, от 0,5 до 1,5 литра. Точно это указано на стр. 41 в таблице «Количество моторного масла».

2. Выверните винт и удалите его.

3. Слейте моторное масло

Охрана окружающей среды

Сдавайте отработанные горючо-смазочные материалы или их остатки на переработку согласно действующим предписаниям об охране окружающей среды.

4. Вверните винт и затяните его ключом

✓ Моторное масло слито.

Опорожнение бензобака

Опорожняйте бензобак генератора так:



Rис. 4.6: Закрыть топливный кран

1. Установите рядом с генератором ёмкость для топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ёмкость для топлива должно входить, в зависимости от модели, от 6 до 26 литра. Точно это указано на стр. 41 в таблице «Вместимость бака».

Установить топливный кран в положение «OFF».

2. Аккуратно снимите топливный шланг с карбюратора и направьте его в ёмкость для топлива.

3. Установить топливный кран в положение «ON».

✓ Бензин сливается.

Охрана окружающей среды Сдавайте отработанные горюче-смазочные материалы или их остатки на переработку согласно действующим предписаниям об охране окружающей среды.

Консервирование двигателя Консервируйте двигатель генератора так:
Условия

Необходимо соблюдать следующие условия:

- выключить прибор
- В баке нет топлива
- Топливный кран в положении «OFF»



Рис. 4.7: Отсоединение кабеля свечи зажигания

1. Снимите колпачок свечи зажигания.
 2. Вывинтите свечу специальным ключом.
 3. Влейте приблизительно 1 мл масла в отверстие для свечи зажигания.
 4. Ввинтите и затяните свечу зажигания.
 5. Несколько раз медленно вытяните стартовый тросик, чтобы масло распределилось внутри двигателя.
 6. Наденьте колпачок свечи зажигания.
- ✓ Двигатель законсервирован.

Очистка воздушного фильтра **Очищайте воздушный фильтр генератора так:**



Рис. 4.8 : Снятие воздушного фильтра

1. Снимите крышку воздушного фильтра с его корпуса.
 2. Выньте фильтр и промойте его в керосине.
 3. Смочите фильтр моторным маслом и удалите его излишки.
 4. Вставьте фильтр на место
 5. Установите крышку фильтра на его корпус.
- ✓ Воздушный фильтр очищен и установлен.

Охрана окружающей среды

Сдавайте отработанные горюче-смазочные материалы или их остатки на переработку согласно действующим предписаниям об охране окружающей среды.



5 Техническое обслуживание генератора



Этот раздел описывает техническое обслуживание карбюратора.

Работы, не описанные в этом разделе, может проводить только персонал производителя.

5.1 План обслуживания

Проводите следующие работы по обслуживанию регулярно и с соблюдением указанных интервалов.

| Работа | Интервал в часах работы генератора (ч) | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | каждые 8 ч | каждые 8 ч / ежедневно | каждые 25 ч / ежегодно | каждые 50 ч / ежегодно | каждые 100 ч / ежегодно | ежегодно |
| Проверка электробезопасности | перед каждым запуском | | | | | |
| Проверка уровня масла | перед каждым запуском | | | | | |
| Смена масла | X | | | (X) ¹⁾ | | |
| Очистка воздушного фильтра | | | (X) ²⁾ | | | |
| Внешняя очистка глушителя, рамы и пружин | | X | | | | |
| Замена свечи зажигания | | | | | | X |
| Замена топливного фильтра | | | | | | (X) ³⁾ |
| Проверка винтов, болтов и гаек | | | | | X | |
| Проверка герметичности топливопровода и состояния разъёмов | | | | | X | |

Таблица. 5.1: План технического обслуживания генератора

- 1) При работе под сильной нагрузкой или при высокой температуре воздуха - каждые 25 ч.
- 2) При сильно запылённом воздухе или при работе в высокой сухой траве проводите очистку чаще обычного.
- 3) Если есть.

5.2 Проведение технического обслуживания

Техническое обслуживание могут проводить только квалифицированные для этого лица.

Проводите все работы, перечисленные в плане обслуживания, согласно указаниям в руководстве по использованию и обслуживанию двигателя.

5.3 Проверка электробезопасности

Проверять электробезопасность разрешается только авторизованному персоналу.

6 Помощь при неполадках



Этот раздел описывает неполадки в работе, которые могут быть устранены обученным персоналом.

Каждая возникающая неполадка характеризуется её возможной причиной и соответствующими мерами по её устранению.

Если неполадку не устраниТЬ с помощью следующей таблицы, необходимо срочно выключить генератор и обратиться к авторизованному персоналу.

***Эту проверку или ремонт рекомендуем проводить в сервисном центре.**

| неполадка | возможная причина | меры по устранению |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Нет напряжения на разъёмах | Слишком низкие обороты двигателя | *Настройте обороты двигателя |
| | Замыкание или повреждение изоляции проводов | Проверьте потребители |
| | Дефектный конденсатор | *Замените конденсатор |
| | Замыкание или повреждение изоляции обмотки ротора или статора | *Проверьте сопротивление обмоток; при необходимости замените обмотку |
| | Защитный выключатель установлен в положение «OFF» | Установите выключатель в положение «ON» |
| Низкое напряжение при нулевой нагрузке | Слишком низкие обороты двигателя | *Настройте обороты двигателя |
| | Выпрямитель | *Проверьте и при необходимости замените выпрямитель |
| | Дефектный конденсатор | *Замените конденсатор |
| | Замыкание или повреждение изоляции обмотки ротора или статора | *Проверьте сопротивление обмоток; при необходимости замените обмотку |
| | Генератор размагнчен | * Намагните генератор заново |
| Повышенное напряжение при нулевой нагрузке | Дефектный конденсатор | *Замените конденсатор |
| | Электронный регулятор напряжения | * Проверьте и при необходимости замените регулятор |
| Пониженное напряжение под нагрузкой | Выпрямитель | *Проверьте и при необходимости замените выпрямитель |
| | Слишком низкие обороты при полной нагрузке | *Настройте обороты двигателя |
| | Перегрузка | Снизьте нагрузку |

| неполадка | возможная причина | меры по устранению |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неравномерное напряжение | Неравномерная нагрузка | Снимите всю нагрузку и подключайте потребители один за другим, чтобы определить, какой из них вызывает колебания |
| Посторонние звуки | Ослаблены крепёжные винты генератора или двигателя | Затяните все винты |
| | Замыкание в обмотке возбуждения или в блоке нагрузки | *Проверьте сопротивление обмоток, при необходимости замените обмотку; проверьте блок нагрузки на замыкания, при необходимости замените блок нагрузки |
| | Дефектный подшипник | *Замените подшипник |
| Двигатель не заводится | Нет топлива | Проверьте топливо |
| | Топливный кран в положении «OFF» | Установите топливный кран в положение «ON» |
| | Двигатель выключен | Установите выключатель двигателя в положение „ON“ |
| | Загрязнённый или плохо закреплённый колпачок свечи зажигания | Очистите, при необходимости замените колпачок свечи зажигания |
| | Загрязнённая свеча зажигания | Очистите, при необходимости замените свечу зажигания |
| | При запуске горит лампа | Проверьте масло, при необходимости дозаправьте |

Таблица. 6.1:

Неполадки в работе генератора

* Эту проверку или ремонт рекомендуем проводить в сервисном центре.

7 Технические характеристики



В этом разделе приведены технические характеристики генератора.

Технические характеристики

| Bezeichnung | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Модель | CPG1200 | CPG3000/3000E2 | CPG5000/5000E2 | CPG6000 | CPG7000E2 |
| Генератор (AVR) | | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
| Частота / | 50 Гц / IP 23 |
| Защитное исполнение | | | | | |
| Номинальное напряжение | 220 В 1~ |
| Пиковая нагрузка в ВА | 1,2 | 2,8 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| Постоянная нагрузка в Вт | 1 | 2,5 | 4 | 5 | 6 |
| Расчётный коэффициент мощности (косинус фи) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество фаз тока | однофазно | однофазно | однофазно | однофазно | однофазно |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, верхн. распол. клапанов, воздушного охлаждения |
| Рабочий объём в см³ | 87 | 196 | 337 | 389 | 398 |
| Макс. мощность в кВт | 2,0 | 4,7 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
| Объём бака в литрах | 6,7 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Кол-во моторного масла | 0,35Литр | 0,6 Литр | 1,1 Литр | 1,1 Литр | 1,1 Литр |

*Поскольку энергопотребление приборов находится под влиянием различных факторов, правовые претензии исключаются.

| Bezeichnung | CPG3000E2T | CPG6000E2T |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Модель | CPG3000E2T | CPG6000E2T |
| Генератор (AVR) | Синхронный | Синхронный |
| Частота / Защитное исполнение | 50 Гц / IP 23 | 50 Гц / IP 23 |
| Номинальное напряжение | 220/380 В 1 ~ | 220/380 В 1 ~ |
| Пиковая нагрузка в ВА | 2,8 | 5,5 |
| Постоянная нагрузка в Вт | 2,5 | 5 |
| Расчётный коэффициент мощности (косинус фи) | 1 | 1 |
| Количество фаз тока | однофазно | однофазно |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, верхн. распол. клапанов, воздушного охлаждения | 1-цилиндровый, 4-тактный, верхн. распол. клапанов, воздушного охлаждения |
| Рабочий объём в см ³ | 196 | 389 |
| Макс. мощность в кВт | 4,7 | 9,5 |
| Объём бака в литрах | 15 | 25 |
| Кол-во моторного масла | 0,6 Литр | 1,1 Литр |

Таблица. 7.1: Технические характеристики генератора

Требования к месту установки

| Параметр | Величина | Единицы |
|-------------------------|----------|---------|
| Высота над уровнем моря | < 100 | [м] |
| Температура | < 27 | [°C] |
| Отн. влажность воздуха | < 60 | [%] |

Таблица. 7.2: Требования к месту установки генератора

Снижение мощности


| Снижение мощности | На каждые дальнейшие | Единицы |
|-------------------|----------------------|---------|
| 1 % | 100 | [м] |
| 4 % | 10 | [°C] |

Таблица. 7.3: Снижение мощности генератора в зависимости от условий установки

Распределительная сеть

| Тип провода | Макс. длина провода | Единицы |
|----------------------------------------|---------------------|---------|
| HO 7 RN-F (NSH öu) 1,5 mm ² | 60 | [м] |
| HO 7 RN-F (NSH öu) 2,5 mm ² | 100 | [м] |

Таблица. 7.4: Максимальная длина проводов распределительной сети в зависимости от их сечения

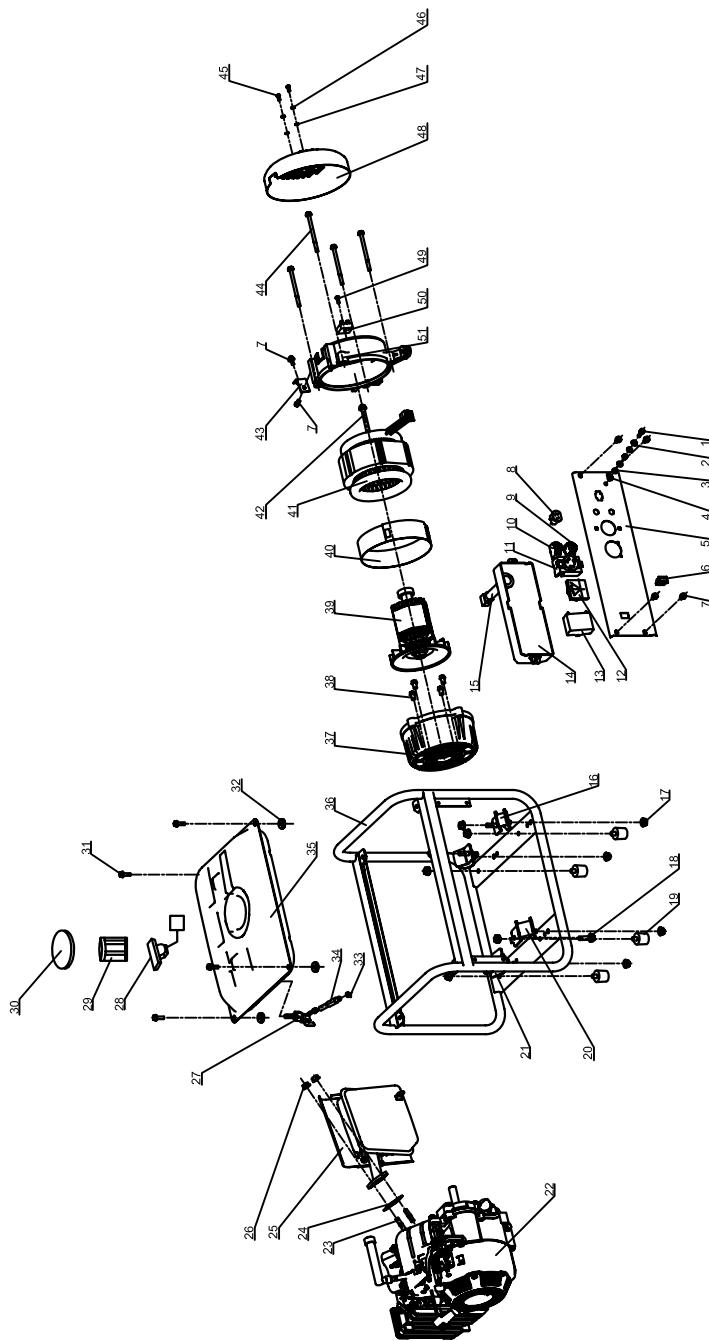


CPG1200



CPG1200

| № | Номер по каталогу | Наименование | Цена | Кол-во |
|----|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------|
| 1 | GB5781-86 | Болт M6x22 | Bolt M6x22 | 1 |
| 2 | GB859-86 | Стопорная шайба Ø6 | Spring washer | 2 |
| 3 | GB96-85 | Плоская шайба Ø6 | Flat washer | 2 |
| 4 | GB41-86 | Гайка M6 | Nut M6 | 2 |
| 5 | ST154FD-4010000 | Панель управления | Control panel | 1 |
| 6 | ST168F-1121100-C | Выключатель зажигания | Engine saw | 1 |
| 7 | GB5789-86 | Болт M6x12 | Bolt M6x12 | 6 |
| 8 | ST154FD-4060000 | Штепсельная розетка постоянного тока | DC socket | 1 |
| 9 | ST154FD-4020000 | Прерыватель цепи постоянного тока | DC circuit breaker | 1 |
| 10 | ST154FD-4050000 | Прерыватель цепи переменного тока | AC circuit breaker | 1 |
| 11 | ST154FD-4070000 | Штепсельная розетка переменного тока | AC socket | 1 |
| 12 | ST02FD-1151204 | Вольтметр | Voltage meter | 1 |
| 13 | ST154FD-4040000 | Конденсатор | Condenser | 1 |
| 14 | ST154FD-4000003 | Крышка панели управления | Control panel cover | 1 |
| 15 | ST154FD-4030000 | Оправка для проводов | Wire bind | 1 |
| 16 | ST154FD-2000003 | Демпфер | Vibration absorber | 2 |
| 17 | GB/T6177-2000 | Гайка M8 | Nut M8 | 10 |
| 18 | GB5789-86 | Болт M8x12 | Bolt M8x12 | 2 |
| 19 | ST02FD-1151400 | Демпфер | Vibration absorber | 4 |
| 20 | ST154FD-2000002 | Демпфер | Vibration absorber | 1 |
| 21 | ST154FD-2000001 | Демпфер | Vibration absorber | 1 |
| 22 | ST154FD-1000000 | Двигатель | Engine | 1 |
| 23 | ST160F-1010002 | Болт крепления приемной трубы глушителя | Exhaust bolt | 2 |
| 24 | ST154FD-1100100 | Прокладка приемной трубы глушителя | Exhaust gasket | 1 |
| 25 | ST154FD-1110000 | Глушитель | Muffler | 1 |
| 26 | GB/T41-2000 | Гайка M8 | Nut M8 | 2 |
| 27 | ST168FD-1160400 | Топливный кран | Fuel cock | 1 |
| 28 | ST168FD-1160100 | Указатель уровня топлива | Fuel meter | 1 |
| 29 | ST154FD-1070200 | Топливный фильтр | Fuel filter | 1 |
| 30 | ST168FD-1160200 | Крышка топливного бака | Fuel tank cap | 1 |
| 31 | GB5789-86 | Болт M6x20 | Bolt M6x20 | 4 |
| 32 | 1160300A | Шайба демпфера | Vibration absorber washer | 4 |
| 33 | ST160F-1070005 | Хомут | Clip | 2 |
| 34 | ST154FD-1070002 | Топливопровод | Fuel hose | 1 |
| 35 | ST154FD-1070100 | Топливный бак | Fuel tank | 1 |
| 36 | ST154FD-2001000 | Рама | Frame | 1 |
| 37 | ST154FD-3000005 | Передняя крышка генератора | Alternator front frame | 1 |
| 38 | GB5789-86 | Болт M8x20 | Bolt M8x20 | 4 |
| 39 | ST154FD-3001000 | Ротор в сборе | Rotor assembly | 1 |
| 40 | ST154FD-3000006 | Крышка статора | Stator cover | 1 |
| 41 | ST154FD-3002000 | Статор в сборе | Stator assembly | 1 |
| 42 | ST154FD-3000007 | Шпилька генератора | Alternator center screw | 1 |
| 43 | ST154FD-11004000 | Кронштейн глушителя | Muffler support | 1 |
| 44 | ST154FD-3000008 | Винт M6x90 | Screw M6x90 | 4 |
| 45 | GB16674-1996 | Винт M5x12 | Screw M5x12 | 2 |
| 46 | GB859-87 | Стопорная Шайба Ø5 | Spring washer | 2 |
| 47 | GB97.1-85 | Плоская Шайба Ø5 | Flat washer | 2 |
| 48 | ST154FD-3000001 | Задняя крышка генератора | Alternator rear cover | 1 |
| 49 | GB5789-86 | Болт M5x20 | Bolt M5x20 | 1 |
| 50 | ST168FD-1152004 | Диодный мост в сборе | Diode assy | 1 |
| 51 | ST154FD-3000004 | Задняя крышка генератора | Rear frame | 1 |

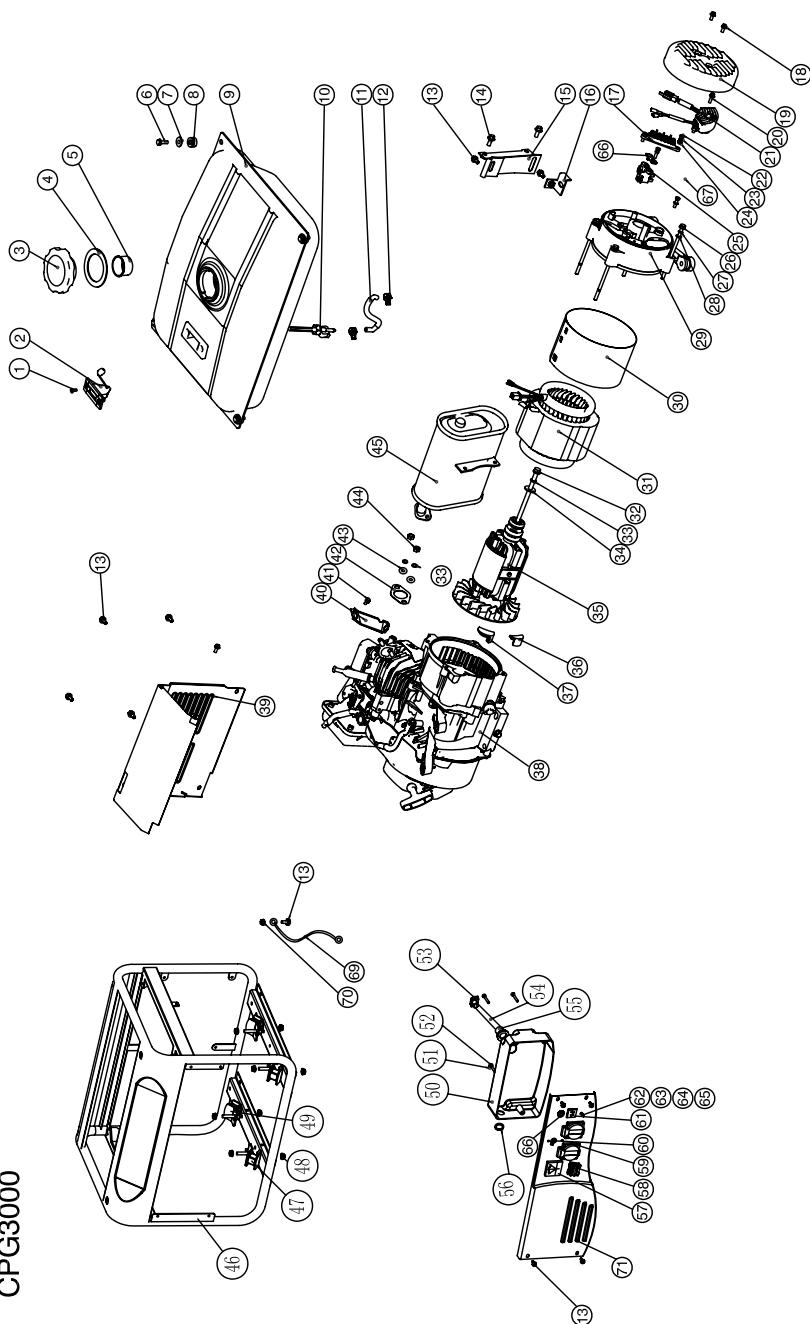


CPG3000

CPG3000

| № | Номер по каталогу | Наименование | Цена | Кол-во |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------|
| 1 | GB819-85-S5-10 | Винт M5×10 | Screw M5×10 | 2 |
| 2 | ST02FD-04140000 | Указатель уровня топлива в сборе | Fuel Meter Assy | 1 |
| 3 | ST02FD-04120000-A | Крышка топливного бака | Fuel Tank Cap | 1 |
| 4 | ST168FD-1160201 | Прокладка крышки топливного бака | Fuel Tank Cap Seal | 1 |
| 5 | ST02FD-04130000 | Топливный фильтр | Fuel Filter | 1 |
| 6 | GB5789-86-FB6-20 | Фланцевый болт M6×20 | Flange Bolt M6×20 | 4 |
| 7 | ST02FD-04100014 | Шайба Ø 6.5 | Washer ø6.5 | 4 |
| 8 | ST02FD-04100011 | Резиновая втулка крепления топливного бака | Tank Rubber | 4 |
| 9 | ST02FD-04110000 | Топливный бак | Fuel Tank | 1 |
| 10 | ST02FD-04160000 | Топливный клапан | Fuel Cock | 1 |
| 11 | ST168FD-1160002A | Топливопровод | Fuel Line | 1 |
| 12 | ST188FD-1070006A | Хомут | Clip | 2 |
| 13 | GB5789-86-FB6-12 | Фланцевый болт M6×12 | Flange Bolt M6×12 | 21 |
| 14 | GB5789-86-FB8-20 | Фланцевый болт M8×20 | Flange Bolt M8×20 | 3 |
| 15 | ST02FD-1150100 | Кронштейн глушителя (II) | Muffler Stay (II) | 1 |
| 16 | ST02FD-1150200 | Кроштейн глушителя (I) | Muffler Stay (I) | 1 |
| 17 | ST02FD-02100010 | Колодка | Terminal | 1 |
| 18 | GB5789-86-FB5-12 | Фланцевый болт M5×12 | Flange Bolt M5×12 | 2 |
| 19 | ST02FD-02100004 | Задняя крышка генератора | Generator End Cover | 1 |
| 20 | GB5789-86-FB5-16 | Фланцевый болт M5×16 | Flange Bolt M5×16 | 2 |
| 21 | ST02FD-02100007 | Автоматический регулятор напряжения | AVR | 1 |
| 22 | GB5781-86-B5-16 | Болт M5×16 | Bolt M5×16 | 4 |
| 23 | GB93-87-SW5 | Стопорная шайба Ø 5 | Spring Washer ø5 | 3 |
| 24 | GB90-85-W5 | Шайба Ø 5 | Washerø5 | 3 |
| 25 | ST02FD-02100009 | Щеточный узел в сборе | Brush Assy | 1 |
| 26 | GB5789-86-FB6-158 | Фланцевый болт M6×158 | Flange Bolt M6×158 | 4 |
| 27 | GB93-87-SW6 | Стопорная Шайба Ø 6 | Spring Washer ø6 | 4 |
| 28 | GB90-85-W6 | Шайба Ø 6 | Washerø6 | 4 |
| 29 | ST02FD-02100003 | Задняя крышка генератора | End Cover | 1 |
| 30 | ST02FD-02100002-2.5 | Крышка статора | Stator Cover | 1 |
| 31 | ST02FD-02120000-2.5 | Статор в сборе | Stator Assy | 1 |
| 32 | GB5789-86-FB8-233 | Фланцевый болт M8×233 | Flange Bolt M8×233 | 1 |
| 33 | GB93-87-SW8 | Стопорная шайба Ø 8 | Spring Washer ø8 | 5 |
| 34 | GB90-85-W8 | Шайба Ø 8 | Washerø8 | 1 |
| 35 | ST02FD-02110000-2.5 | Ротор в сборе | Rotor Comp | 1 |
| 36 | ST02FD-02100012 | Установочная прокладка (А) | Build Up (A) | 1 |
| 37 | ST02FD-02100011 | Установочная прокладка (Б) | Build Up (B) | 1 |
| 38 | ST168FDE-II-01000000 | Двигатель | Engine | 1 |
| 39 | ST02FD-1151002 | Экран глушителя | Muffler Cover | 1 |
| 40 | ST168FD-1090006 | Кронштейн глушителя | Air Cleaner stay | 1 |
| 41 | GB5789-86-FB6-8 | Фланцевый болт M6×8 | Flange Bolt M6×8 | 1 |
| 42 | ST160F-1100100 | Прокладка глушителя | Muffler Gasket | 1 |
| 43 | GB97.1-85-W8 | Шайба Ø 8 | Washer ø8 | 2 |
| 44 | GB6170-86-N8 | Гайка M8 | Nut M8 | 2 |
| 45 | ST168FD-1102000A1-2.5 | Глушитель | Muffler | 1 |
| 46 | 504.201100.06 | Рама | Frame | 1 |
| 47 | ST02FD-1151300A | Резиновая опора | Bottom Rubberll | 1 |
| 48 | GB6177-86-N8 | Гайка M8 | Nut M8 | 14 |
| 49 | ST02FD-1151300B | Резиновая опора | Bottom Rubberl | 1 |
| 50 | 504.210002.00 | Блок управления | Control Box | 1 |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--|---|
| 51 | GB97.1-85-W5 | Шайба Ø 5 | Washer Ø5 | | 3 |
| 52 | GB818-85-S5-38 | Винт M5×38 | Screw M5×38 | | 3 |
| 53 | ST02FD-05212003 | Вставка для ввода проводов | Build Up | | 1 |
| 54 | ST02FD-05212007 | Кабелепровод | Conduit | | 1 |
| 55 | ST02FD-1151201 | Вставка для ввода проводов | build up | | 1 |
| 56 | ST188FD-1020001 | Изоляционная втулка | grommet | | 1 |
| 57 | ST02FD-05602010-D | Вольтметр | Volt Meter | | 1 |
| 58 | ST02FD-05702002 | Выключатель | switch | | 1 |
| 59 | ST02FD-05502007 | Штепсельная розетка переменного тока | AC Receptacle | | 2 |
| 60 | ST02FD-05302003 | Прерыватели цепи, 10 А | AC CIRCUIT BREAKERS | | 1 |
| 61 | ST02FD-05402002 | Штепсельная розетка | Receptacle | | 1 |
| 62 | GB5781-86-B6-22 | Болт M6×22 | Bolt M6×22 | | 1 |
| 63 | GB97.1-85-W6 | Шайба Ø 6 | Washer Ø6 | | 2 |
| 64 | GB859-86-SW6 | Стопорная Шайба Ø 6 | Spring Washer Ø6 | | 2 |
| 65 | GB41-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | | 2 |
| 66 | ST02FD-05302007 | Автоматические выключатели цепи постоянного тока | DC.10A CIRCUIT BREAKERS | | 1 |
| 67 | ST02FD-02100006 | Диодный мост в сборе | Diode assy | | 1 |
| 68 | ST02FD-1151036 | Зажим | Plate Pinch | | 1 |
| 69 | ST02FD-1151207-M | Провод заземления | Earth Line | | 1 |
| 70 | GB6177-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | | 3 |
| 71 | 2P3 | Панель управления | Control panel | | 1 |

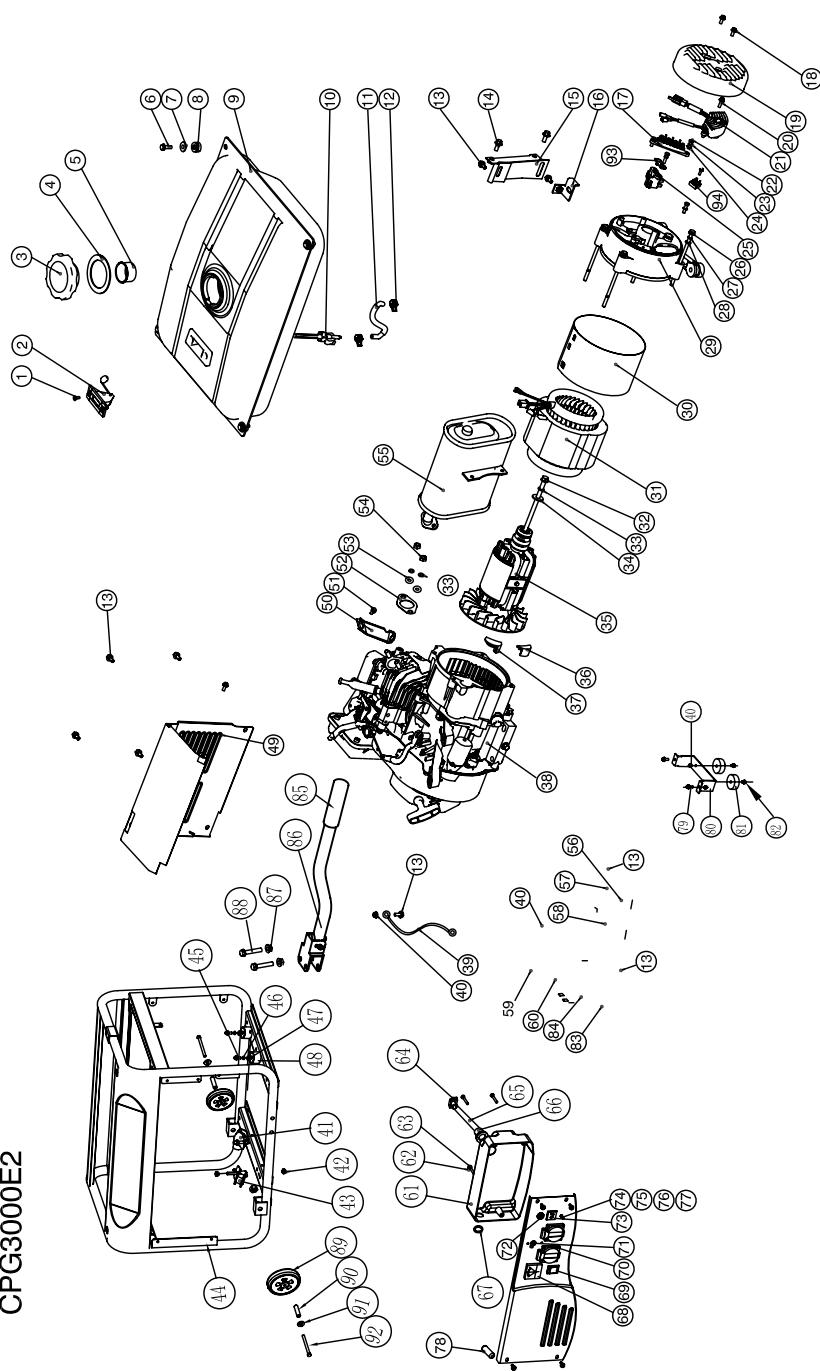


CPG3000E2

CPG3000E2

| № | Номер по каталогу | Наименование | Цена | Кол-во |
|----|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|
| 1 | GB819-85-S5-10 | Винт M5×10 | Screw M5×10 | 2 |
| 2 | ST02FD-04140000 | Указатель уровня топлива в сборе | Fuel Meter Assy | 1 |
| 3 | ST02FD-04120000-A | Крышка топливного бака | Fuel Tank Cap | 1 |
| 4 | ST168FD-1160201 | Прокладка крышки топливного бака | Fuel Tank Cap Seal | 1 |
| 5 | ST02FD-04130000 | Топливный фильтр | Fuel Filter | 1 |
| 6 | GB5789-86-FB6-20 | Фланцевый болт M6×20 | Flange Bolt M6×20 | 4 |
| 7 | ST02FD-04100014 | Шайба Ø 6.5 | Washer φ6.5 | 4 |
| 8 | ST02FD-04100011 | Резиновая втулка крепления топливного бака | Tank Rubber | 4 |
| 9 | ST02FD-04110000 | Топливный бак | Fuel Tank | 1 |
| 10 | ST02FD-04160000 | Топливный клапан | Fuel Cock | 1 |
| 11 | ST168FD-1160002A | Топливопровод | Fuel Line | 1 |
| 12 | ST188FD-1070006A | Хомут | Clip | 2 |
| 13 | GB5789-86-FB6-12 | Фланцевый болт M6×12 | Flange Bolt M6×12 | 21 |
| 14 | GB5789-86-FB8-20 | Фланцевый болт M8×20 | Flange Bolt M8×20 | 3 |
| 15 | ST02FD-1150100 | Кронштейн глушителя (II) | Muffler Stay (II) | 1 |
| 16 | ST02FD-1150200 | Кронштейн глушителя (I) | Muffler Stay (I) | 1 |
| 17 | ST02FD-02100010 | Колодка | Terminal | 1 |
| 18 | GB5789-86-FB5-12 | Фланцевый болт M5×12 | Flange Bolt M5×12 | 2 |
| 19 | ST02FD-02100004 | Задняя крышка генератора | Generator End Cover | 1 |
| 20 | GB5789-86-FB5-16 | Фланцевый болт M5×16 | Flange Bolt M5×16 | 2 |
| 21 | ST02FD-02100007 | Автоматический регулятор напряжения | AVR | 1 |
| 22 | GB5781-86-B5-16 | Болт M5×16 | Bolt M5×16 | 4 |
| 23 | GB93-87-SW5 | Стопорная шайба Ø 5 | Spring Washer φ5 | 3 |
| 24 | GB90-85-W5 | Шайба Ø 5 | Washerφ5 | 3 |
| 25 | ST02FD-02100009 | Щеточный узел в сборе | Brush Assy | 1 |
| 26 | GB5789-86-FB6-158 | Фланцевый болт M6×158 | Flange Bolt M6×158 | 4 |
| 27 | GB93-87-SW6 | Стопорная шайба Ø 6 | Spring Washer φ6 | 4 |
| 28 | GB90-85-W6 | Шайба Ø 6 | Washerφ6 | 4 |
| 29 | ST02FD-02100003 | Задняя крышка генератора | End Cover | 1 |
| 30 | ST02FD-0210002-2.5 | Крышка статора | Stator Cover | 1 |
| 31 | ST02FD-02120000-2.5 | Статор в сборе | Stator Assy | 1 |
| 32 | GB5789-86-FB8-233 | Фланцевый болт M8×233 | Flange Bolt M8×233 | 1 |
| 33 | GB93-87-SW8 | Стопорная шайба Ø 8 | Spring Washer φ8 | 5 |
| 34 | GB90-85-W8 | Шайба Ø 8 | Washerφ8 | 1 |
| 35 | ST02FD-02110000-2.5 | Ротор в сборе | Rotor Comp | 1 |
| 36 | ST02FD-02100012 | Установочный элемент (А) | Build Up (A) | 1 |
| 37 | ST02FD-02100011 | Установочный элемент (В) | Build Up (B) | 1 |
| 38 | ST168FDE-II-01000000 | Двигатель | Engine | 1 |
| 39 | ST02FD-1151207-M | Провод заземления | Earth Line | 1 |
| 40 | GB6177-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | 3 |
| 41 | ST02FD-1151300B | Резиновая опора I | Bottom Rubberl | 1 |
| 42 | GB6177-86-N8 | Гайка M8 | Nut M8 | 14 |
| 43 | ST02FD-1151300A | Резиновая опора II | Bottom Rubberll | 1 |
| 44 | 504.201100.05 | Рама | Frame | 1 |
| 45 | GB5789-86-FB8-35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 2 |
| 46 | GB93-1987-SW8 | Пружинная шайба Ø 8 | Spring washer φ8 | 6 |
| 47 | GB96-85-BW8 | Шайба Ø 8 | Big washerφ8 | 2 |
| 48 | ST182FD-1742003-UC | Резиновая опора | Straight Bottom rubber | 2 |
| 49 | ST02FD-1151002 | Экран глушителя | Muffler Cover | 1 |
| 50 | ST168FD-1090006 | Кронштейн воздушного фильтра | Air Cleaner stay | 1 |
| 51 | GB5789-86-FB6-8 | Фланцевый болт M6×8 | Flange Bolt M6×8 | 1 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|--|---|
| 52 | ST160F-1100100 | Прокладка глушителя | Muffler Gasket | | 1 |
| 53 | GB97.1-85-W8 | Шайба Ø 8 | Washer Ø8 | | 2 |
| 54 | GB6170-86-N8 | Гайка M8 | Nut M8 | | 2 |
| 55 | ST168FD-1102000A1-2.5 | Глушитель | Muffler | | 1 |
| 56 | ST05FD-03011112 | Изолятор | jacket | | 3 |
| 57 | ST188FD-1750002-C2 | Черный провод аккумуляторной батареи (-) | Battery black wire(-) | | 1 |
| 58 | ST188FD-1750002-C1 | Красный провод аккумуляторной батареи (+) | Battery red wire(+) | | 1 |
| 59 | ST168FD-1151310-7AH | Бокс аккумуляторной батареи | Battery support | | 1 |
| 60 | GB5789-86-FB8-40 | Фланцевый болт M8×40 | Flange boltM8×40 | | 2 |
| 61 | 504.210002.00 | Блок управления | Control Box | | 1 |
| 62 | GB97.1-85-W5 | Шайба Ø 5 | Washer Ø5 | | 3 |
| 63 | GB818-85-S5-38 | Винт M5×38 | Screw M5×38 | | 3 |
| 64 | ST02FD-05212003 | Установочная прокладка | Build Up | | 1 |
| 65 | ST02FD-05212007 | Кабелепровод | Conduit | | 1 |
| 66 | ST02FD-1151201 | Установочная прокладка | build up | | 1 |
| 67 | ST188FD-1020001 | Изоляционная шайба Ø | grommet | | 1 |
| 68 | ST02FD-05602010-D | Вольтметр | Volt Meter | | 1 |
| 69 | 29.001.00 | Выключатель | switch | | 1 |
| 70 | ST02FD-05502007 | Штепельная розетка переменного тока | AC Receptacle | | 2 |
| 71 | ST02FD-05302003 | Прерыватели цепи переменного тока | AC CIRCUIT BREAKERS | | 1 |
| 72 | ST02FD-05302007 | Прерыватели цепи постоянного тока (10A) | C.10A CIRCUIT BREAKERS | | 1 |
| 73 | ST02FD-05402002 | Штепельная розетка | Receptacle | | 1 |
| 74 | GB5781-86-B6-22 | Болт M6×22 | Bolt M6×22 | | 1 |
| 75 | GB97.1-85-W6 | Шайба Ø 6 | WasherØ6 | | 2 |
| 76 | GB859-86-SW6 | Стопорная шайба Ø 6 | Spring WasherØ6 | | 2 |
| 77 | GB41-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | | 2 |
| 78 | ST02FD-05302010 | Предохранитель (10A) | FUSE(10A) | | 1 |
| 79 | GB5789-86-FB8-16 | Фланцевый болт M8×16 | Flange Bolt M8×16 | | 2 |
| 80 | ST05FD-03020301-60 | Опора | Support leg | | 1 |
| 81 | ST188FD-1743002-C | Демпфер | Vibration mount | | 2 |
| 82 | GB5789 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | | 2 |
| 83 | ST168FD-1151310-7AH | Планка крепления аккумуляторной батареи | Battery setting palte | | 1 |
| 84 | FM1270 | Аккумуляторная батарея 7 Ач | 7AH Battery | | 1 |
| 85 | ST188FD-1741002C | Накладка рукоятки | Handle sheath | | 1 |
| 86 | ST182FD-1151110-B | Рукоятка | Handle | | 1 |
| 87 | GB6177 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | | 2 |
| 88 | GB5789 M8×45 | Фланцевый болт M8×45 | Flange Bolt M8×45 | | 2 |
| 89 | ST177FD-1152300 | Колеса 8" | 8in Wheel | | 2 |
| 90 | ST02FD-03621001 | Втулка 10.5×58.5 | BushΦ10.5×58.5 | | 2 |
| 91 | GB96 10 | Шайба Ø 10 | Flat washer Φ10 | | 2 |
| 92 | GB5782 M10×105 | Болт M10×105 | Bolt M10×105 | | 2 |
| 93 | ST02FD-1151036 | Зажим | Plate Pinch | | 1 |
| 94 | ST02FD-02100006 | Диодный мост в сборе | Diode assy | | 1 |
| 95 | 2P2 | Панель управления | Control panel | | 1 |

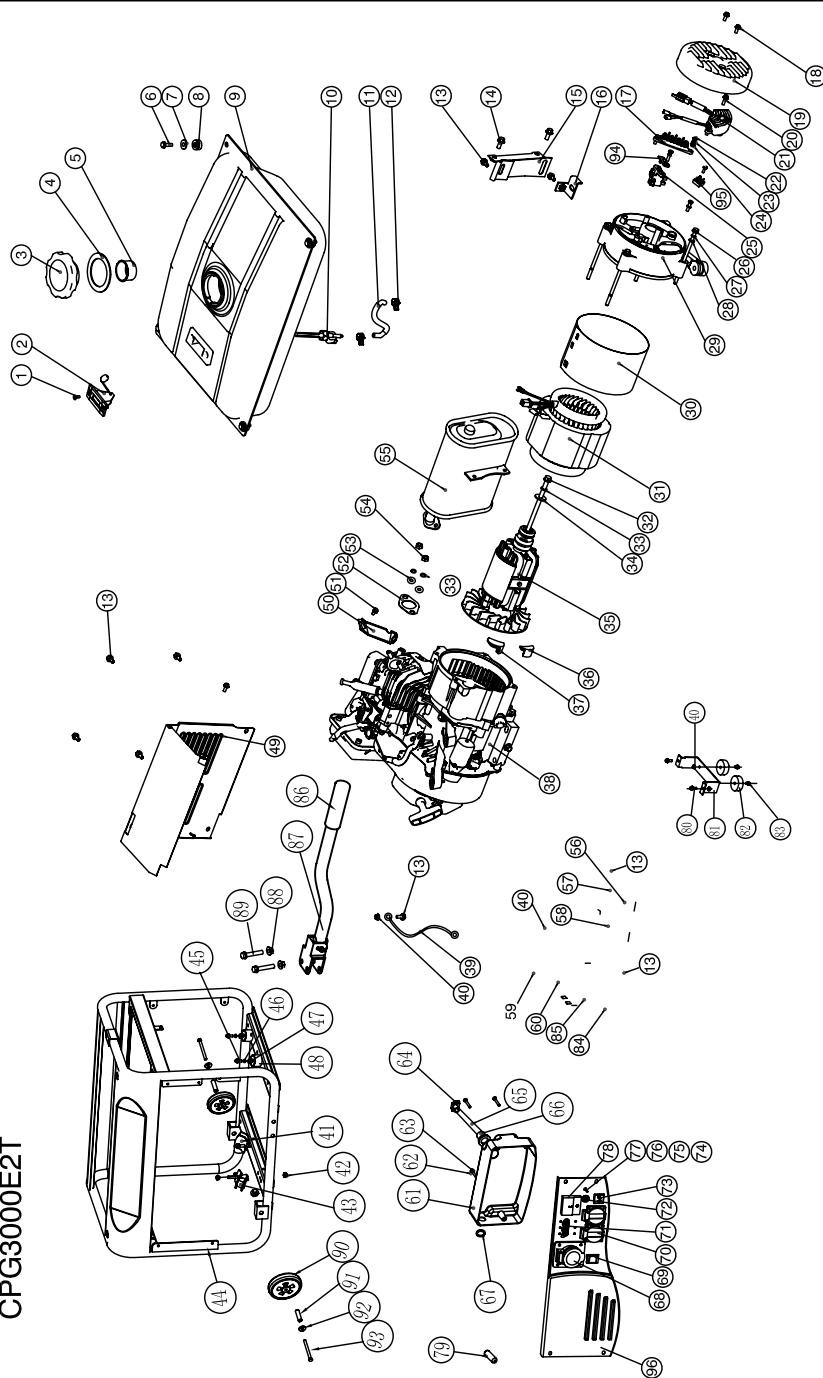


CPG3000E2T

CPG3000E2T

| № | Номер по каталогу | Наименование | Цена | Кол-во |
|----|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|
| 1 | GB819-85-S5-10 | Винт M5×10 | Screw M5×10 | 2 |
| 2 | ST02FD-04140000 | Указатель уровня топлива в сборе | Fuel Meter Assy | 1 |
| 3 | ST02FD-04120000-А | Крышка топливного бака | Fuel Tank Cap | 1 |
| 4 | ST168FD-1160201 | Прокладка крышки топливного бака | Fuel Tank Cap Seal | 1 |
| 5 | ST02FD-04130000 | Топливный фильтр | Fuel Filter | 1 |
| 6 | GB5789-86-FB6-20 | Фланцевый болт M6×20 | Flange Bolt M6×20 | 4 |
| 7 | ST02FD-04100014 | Шайба Ø 6.5 | Washer φ6.5 | 4 |
| 8 | ST02FD-04100011 | Резиновая втулка крепления топливного бака | Tank Rubber | 4 |
| 9 | ST02FD-04110000 | Топливный бак | Fuel Tank | 1 |
| 10 | ST02FD-04160000 | Топливный клапан | Fuel Cock | 1 |
| 11 | ST168FD-1160002A | Топливопровод | Fuel Line | 1 |
| 12 | ST188FD-1070006A | Хомут | Clip | 2 |
| 13 | GB5789-86-FB6-12 | Фланцевый болт M6×12 | Flange Bolt M6×12 | 21 |
| 14 | GB5789-86-FB8-20 | Фланцевый болт M8×20 | Flange Bolt M8×20 | 3 |
| 15 | ST02FD-1150100 | Кронштейн глушителя (II) | Muffler Stay (II) | 1 |
| 16 | ST02FD-1150200 | Кронштейн глушителя (I) | Muffler Stay (I) | 1 |
| 17 | ST02FD-02100010 | Колодка | Terminal | 1 |
| 18 | GB5789-86-FB5-12 | Фланцевый болт M5×12 | Flange Bolt M5×12 | 2 |
| 19 | ST02FD-02100004 | Задняя крышка генератора | Generator End Cover | 1 |
| 20 | GB5789-86-FB5-16 | Фланцевый болт M5×16 | Flange Bolt M5×16 | 2 |
| 21 | ST02FD-02300001 | Автоматический регулятор напряжения | AVR | 1 |
| 22 | GB5781-86-B5-16 | Болт M5×16 | Bolt M5×16 | 4 |
| 23 | GB93-87-SW5 | Стопорная шайба Ø 5 | Spring Washer φ5 | 3 |
| 24 | GB90-85-W5 | Шайба Ø 5 | Washerφ5 | 3 |
| 25 | ST02FD-02100009 | Щеточный узел в сборе | Brush Assy | 1 |
| 26 | GB5789-86-FB6-158 | Фланцевый болт M6×158 | Flange Bolt M6×158 | 4 |
| 27 | GB93-87-SW6 | Стопорная шайба Ø 6 | Spring Washer φ6 | 4 |
| 28 | GB90-85-W6 | Шайба Ø 6 | Washerφ6 | 4 |
| 29 | ST02FD-02100003 | Задняя крышка генератора | End Cover | 1 |
| 30 | ST02FD-02100002-2..5 | Крышка статора | Stator Cover | 1 |
| 31 | ST02FD-02320000 | Статор в сборе | Stator Assy | 1 |
| 32 | GB5789-86-FB8-233 | Фланцевый болт M8×233 | Flange Bolt M8×233 | 1 |
| 33 | GB93-87-SW8 | Стопорная шайба Ø 8 | Spring Washer φ8 | 5 |
| 34 | GB90-85-W8 | Шайба Ø 8 | Washerφ8 | 1 |
| 35 | ST02FD-02310000 | Ротор в сборе | Rotor Comp | 1 |
| 36 | ST02FD-02100012 | Установочный элемент (А) | Build Up (A) | 1 |
| 37 | ST02FD-02100011 | Установочный элемент (В) | Build Up (B) | 1 |
| 38 | ST168FDE-II-01000000 | Двигатель | Engine | 1 |
| 39 | ST02FD-1151207-M | Провод заземления | Earth Line | 1 |
| 40 | GB6177-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | 3 |
| 41 | ST02FD-1151300B | Резиновая опора I | Bottom RubberI | 1 |
| 42 | GB6177-86-N8 | Гайка M8 | Nut M8 | 14 |
| 43 | ST02FD-1151300A | Резиновая опора II | Bottom RubberII | 1 |
| 44 | 504.201100.05 | Рама | Frame | 1 |
| 45 | GB5789-86-FB8-35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 2 |
| 46 | GB93-1987-SW8 | Стопорная шайба Ø 8 | Spring washer φ8 | 6 |
| 47 | GB96-85-BW8 | Шайба Ø 8 | Big washerφ8 | 2 |
| 48 | ST182FD-1742003-UC | Резиновая опора | Straight Bottom rubber | 2 |
| 49 | ST02FD-1151002 | Экран глушителя | Muffler Cover | 1 |
| 50 | ST168FD-1090006 | Кронштейн воздушного фильтра | Air Cleaner stay | 1 |

| | | | | |
|----|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---|
| 51 | GB5789-86-FB6-8 | Фланцевый болт M6×8 | Flange Bolt M6×8 | 1 |
| 52 | ST160F-1100100 | Прокладка глушителя | Muffler Gasket | 1 |
| 53 | GB97.1-85-W8 | Шайба Ø 8 | Washer Ø8 | 2 |
| 54 | GB6170-86-N8 | Гайка M8 | Nut M8 | 2 |
| 55 | ST168FD-11020001-2_5 | Глушитель | Muffler | 1 |
| 56 | ST05FD-03011112 | Изолятар | jacket | 3 |
| 57 | ST188FD-1750002-C2 | Черный провод аккумуляторной батареи (-) | Battery black wire(-) | 1 |
| 58 | ST188FD-1750002-C1 | Красный провод аккумуляторной батареи (+) | Battery red wire(+) | 1 |
| 59 | ST168FD-1151310-7AH | Опора аккумуляторной батареи | Battery support | 1 |
| 60 | GB5789-86-FB8-40 | Фланцевый болт M8×40 | Flange boltM8×40 | 2 |
| 61 | 504_210002_00 | Блок управления | Control Box | 1 |
| 62 | GB97.1-85-W5 | Шайба Ø 5 | Washer Ø5 | 3 |
| 63 | GB818-85-S5-38 | Винт M5×38 | Screw M5×38 | 3 |
| 64 | ST02FD-05212003 | Установочный элемент | Build Up | 1 |
| 65 | ST02FD-05212007 | Кабелепровод | Conduit | 1 |
| 66 | ST02FD-1151201 | Установочный элемент | build up | 1 |
| 67 | ST188FD-1020001 | Шайба | grommet | 1 |
| 68 | ST02FD-05502019 | Штепсельная розетка переменного тока | AC Receptacle | 1 |
| 69 | 29.001.00 | Выключатель | switch | 1 |
| 70 | ST02FD-05502007 | Штепсельная розетка переменного тока | AC Receptacle | 2 |
| 71 | ST05FD-05305002 | Прерыватели цепи переменного тока | AC CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 72 | ST02FD-05302007 | Прерыватели цепи постоянного тока (10A) | DC.10A CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 73 | ST02FD-05402002 | Штепсельная розетка | Receptacle | 1 |
| 74 | GB5781-86-B6-22 | Болт M6×22 | Bolt M6×22 | 1 |
| 75 | GB97.1-85-W6 | Шайба Ø 6 | WasherØ6 | 2 |
| 76 | GB859-86-SW6 | Стопорная шайба Ø 6 | Spring WasherØ6 | 2 |
| 77 | GB41-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | 2 |
| 78 | ST02FD-05602004 | Вольтметр | Volt Meter | 1 |
| 79 | ST02FD-05302010 | Предохранитель (10A) | FUSE(10A) | 1 |
| 80 | GB5789-86-FB8-16 | Фланцевый болт M8×16 | Flange Bolt M8×16 | 2 |
| 81 | ST05FD-03020301-60 | Опора | Support leg | 1 |
| 82 | ST188FD-1743002-C | Демпфер | Vibration mount | 2 |
| 83 | GB5789 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | |
| 84 | ST168FD-1151310-7AH | Планка крепления аккумуляторной батареи | Battery setting palte | 1 |
| 85 | FM1270 | Аккумуляторная батарея (7 A*ч) | 7AH Battery | 1 |
| 86 | ST188FD-1741002C | Насадка рукоятки | Handle sheath | 1 |
| 87 | ST182FD-1151110-B | Рукоятка | Handle | 1 |
| 88 | GB6177 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | 2 |
| 89 | GB5789 M8×45 | Фланцевый болт M8×45 | Flange Bolt M8×45 | 2 |
| 90 | ST177FD-11512300 | Колесо 8" | 8in Wheel | 2 |
| 91 | ST02FD-03621001 | Втулка 10.5×58.5 | BushΦ10.5×58.5 | 2 |
| 92 | GB96_10 | Шайба Ø 10 | Flat washer Ø10 | 2 |
| 93 | GB5782 M10×105 | Болт M10×105 | Bolt M10×105 | 2 |
| 94 | ST02FD-1151036 | Зажим | Plate Pinch | 1 |
| 95 | ST02FD-02100006 | Диодный мост в сборе | Diode assy | 1 |
| 96 | 2P4 | Панель управления | Control panel | 1 |

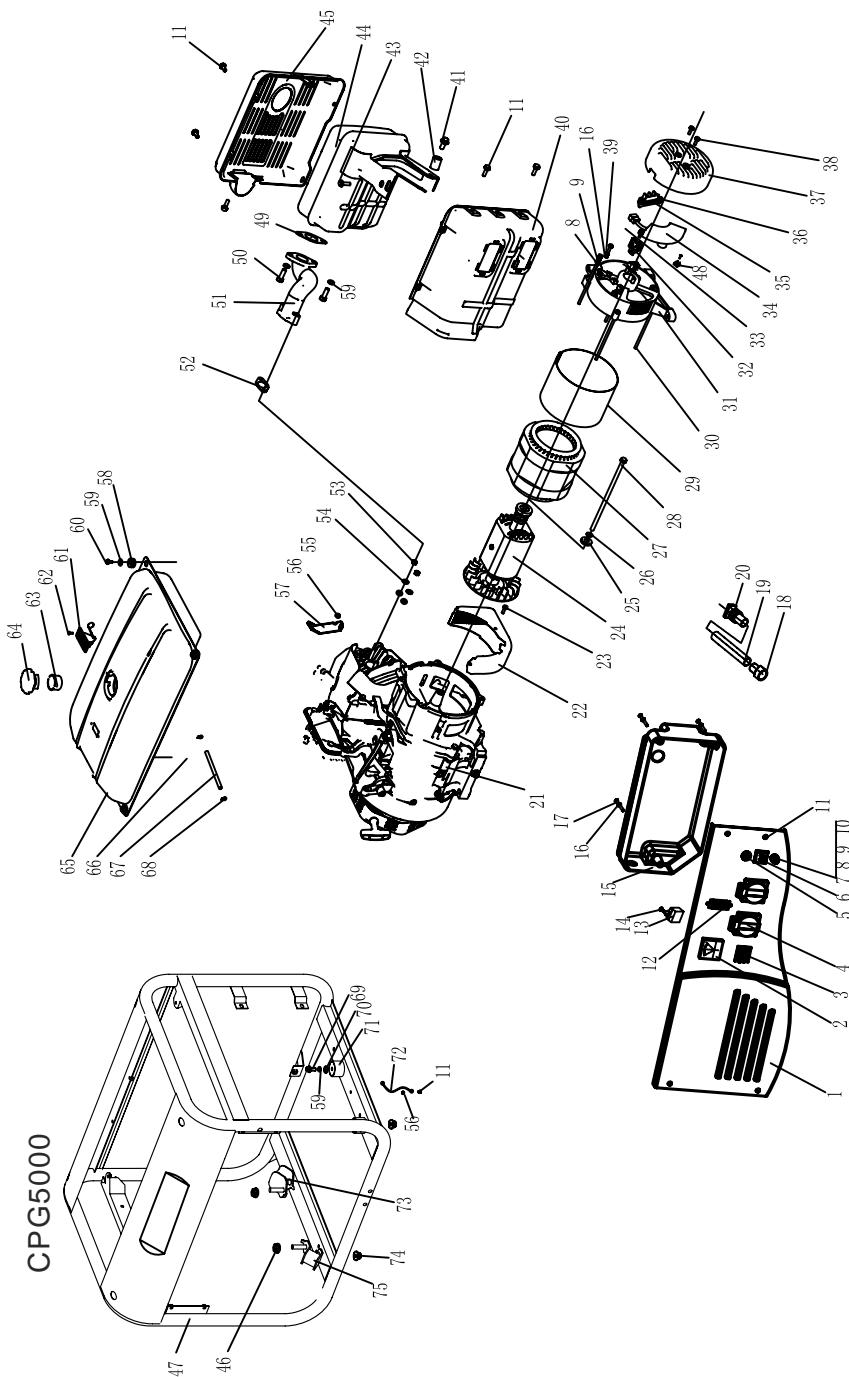


CPG5000

CPG5000

| № | Номер по каталогу | Наименование | Цена | Кол-во |
|----|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 5P7 | Панель управления | Control panel | 1 |
| 2 | ST02FD-05602010-D | Вольтметр | Volt Meter | 1 |
| 3 | ST02FD-05702009 | Выключатель | switch | 1 |
| 4 | ST02FD-05502007 | Штепсельная розетка переменного тока | AC Receptacle | 2 |
| 5 | ST02FD-05302007 | Прерыватели цепи постоянного тока (10A) | DC. 10A CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 6 | ST02FD-05402002 | Штепсельная розетка | Receptacle | 1 |
| 7 | GB5781-86-B6-22 | Болт M6×22 | Bolt M6×22 | 1 |
| 8 | GB97.1-85-W6 | Шайба Ø 6 | Washer Ø 6 | 2 |
| 9 | GB859-86-SW6 | Стопорная шайба Ø 6 | Spring Washer Ø 6 | 2 |
| 10 | GB41-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | 2 |
| 11 | GB5789-86-FB6-12 | Фланцевый болт M6×12 | Flange Bolt M6×12 | 21 |
| 12 | ST05FD-05305001 | Прерыватели цепи переменного тока | AC CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 13 | BG01-00000000 | Выпрямитель | Rectifier | 1 |
| 14 | GB818 M5×14 | Винт M5×14 | Screw M5×14 | 1 |
| 15 | ST05FD-05205011.1 | Крышка панели управления | Control panel cover | 1 |
| 16 | GB97.1 5 | Шайба Ø 5 | Washer Ø 5 | 7 |
| 17 | GB818 M5×38 | Винт M5×38 | Screw M5×38 | 3 |
| 18 | ST05FD-05215002 | Установочный элемент | Build up | 1 |
| 19 | ST05FD-05215008 | Кабелепровод (металлический) | Conduit (Metal) | 1 |
| 20 | ST05FD-05215004 | Установочный элемент | Build up | 1 |
| 21 | ST182FDE-1000000 | Двигатель | Engine | 1 |
| 22 | ST05FD-1151600 | Кожух | Cover | 1 |
| 23 | GB5789 M6×8 | Фланцевый болт M6×8 | Flange Bolt M6×8 | 4 |
| 24 | ST05FD-1152020-4 | Ротор в сборе | Rotor comp | 1 |
| 25 | GB96 10 | Шайба Ø 10 | Washer Ø 10 | 1 |
| 26 | GB7244 10 | Стопорная шайба Ø 10 | Spring washer Ø 10 | 1 |
| 27 | ST05FD-1152010-4 | Статор в сборе | Stator assy | 1 |
| 28 | ST05FD-1152005-4 | Фланцевый болт M10×1.25×250 | Flange bolt M10×1.25×250 | 1 |
| 29 | ST05FD-1152003-4 | Крышка статора | Stator cover | 1 |
| 30 | ST05FD-1152004-4 | Фланцевый болт M6×165 | Flange bolt M6×165 | 4 |
| 31 | ST05FD-1152002 | Задняя крышка | End cover | 1 |
| 32 | ST05FD-1152035 | Щеточный узел в сборе | Brush assy | 1 |
| 33 | ST02FD-02100008 | Крышка щеточного узла | Brush assy cover board | 1 |
| 34 | ST05F-1152030 | Автоматический регулятор напряжения | AVR | 1 |
| 35 | ST02FD-02100010 | Колодка | terminal | 1 |
| 36 | GB16674 M5×16 | Фланцевый болт M5×16 | Flange Bolt M5×16 | 5 |
| 37 | ST05FD-1152001 | Задняя крышка генератора | Generator end cover | 1 |
| 38 | GB16674 M5×12 | Фланцевый болт M5×12 | Flange Bolt M5×12 | 4 |
| 39 | GB93 5 | Стопорная шайба Ø 5 | Spring washer Ø 5 | 1 |
| 40 | ST188FD-1732100 | Внутренний экран глушителя | Muffler inter protector | 1 |
| 41 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 1 |
| 42 | ST188FD-1730003 | Втулка 8.5 | BushØ8.5 | 1 |
| 43 | GB5789 M8×20 | Фланцевый болт M8×20 | Flange Bolt M8×20 | 1 |
| 44 | ST188FD-1731000 | Глушитель | Muffler | 1 |
| 45 | ST188FD-1732200 | Наружный экран глушителя | Muffler outer protector | 1 |
| 46 | GB6177 M10 | Гайка M10 | Nut M10 | 2 |
| 47 | ST05FD-0149-4 | Рама | frame | 1 |
| 48 | ST02FD-02100006 | Диодный мост в сборе | Diode assy | 1 |
| 49 | ST188FD-1730100 | Прокладка глушителя | Muffler gasket | 1 |
| 50 | GB16674 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | 2 |

| | | | | |
|----|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----|
| 51 | ST188FD-1730001 | Приемная труба | Ex pipe | 1 |
| 52 | ST188FD-1100001 | Прокладка глушителя | Muffler gasket | 1 |
| 53 | GB6175 M8 | Гайка M8 | NutM8 | 2 |
| 54 | GB93 8 | Пружинная Шайба Ø 8 | Spring washer φ8 | 6 |
| 55 | GB848 8 | Шайба Ø 8 | Washer Ø8 | 2 |
| 56 | GB6177 M6 | Гайка M6 | Nut M6 | 4 |
| 57 | ST188FD-1090006 | Кронштейн воздушного фильтра | Air cleaner stay | 1 |
| 58 | ST02FD-04100010 | Резиновая втулка крепления топливного бака | Tank rubber | 4 |
| 59 | ST02FD-04100014 | Шайба Ø 6 | Washer Ø6 | 4 |
| 60 | GB5789 M6×20 | Фланцевый болт M6×20 | Flange Bolt M6×20 | 4 |
| 61 | ST05FD-04120000 | Указатель уровня топлива в сборе | Fuel meter assy | 1 |
| 62 | GB819 M5×10 | Винт M5×10 | Screw M5×10 | 2 |
| 63 | ST02FD-04130000 | Топливный фильтр | Fuel filter | 1 |
| 64 | ST02FD-04120000-A | Крышка топливного бака | Fuel tank cap | 1 |
| 65 | ST05FD-04310000 | Топливный бак | Fuel tank | 1 |
| 66 | ST02FD-04160000 | Топливный клапан | Fuel cock | 1 |
| 67 | ST188FD-1160002 | Топливопровод (длина 170 мм) | Fuel tube (length 6.7in) | 1 |
| 68 | ST188FD-1070006A | Хомут | Clip | 2 |
| 69 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 2 |
| 70 | GB96 8×24×3 | Шайба Ø 8 | Big washerφ8 | 2 |
| 71 | ST182FD-1742003-UC | Резиновая опора | Straight Bottom rubber | 2 |
| 72 | ST02FD-1152010-5 | Провод заземления | Grounding line | 1 |
| 73 | ST05FD-1151400-1 | Резиновая опора 2 | Bottom rubber 2 | 1 |
| 74 | GB6177 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | 10 |
| 75 | ST05FD-1151300-1 | Резиновая опора 1 | Bottom rubber 1 | 1 |

CPG5000E2

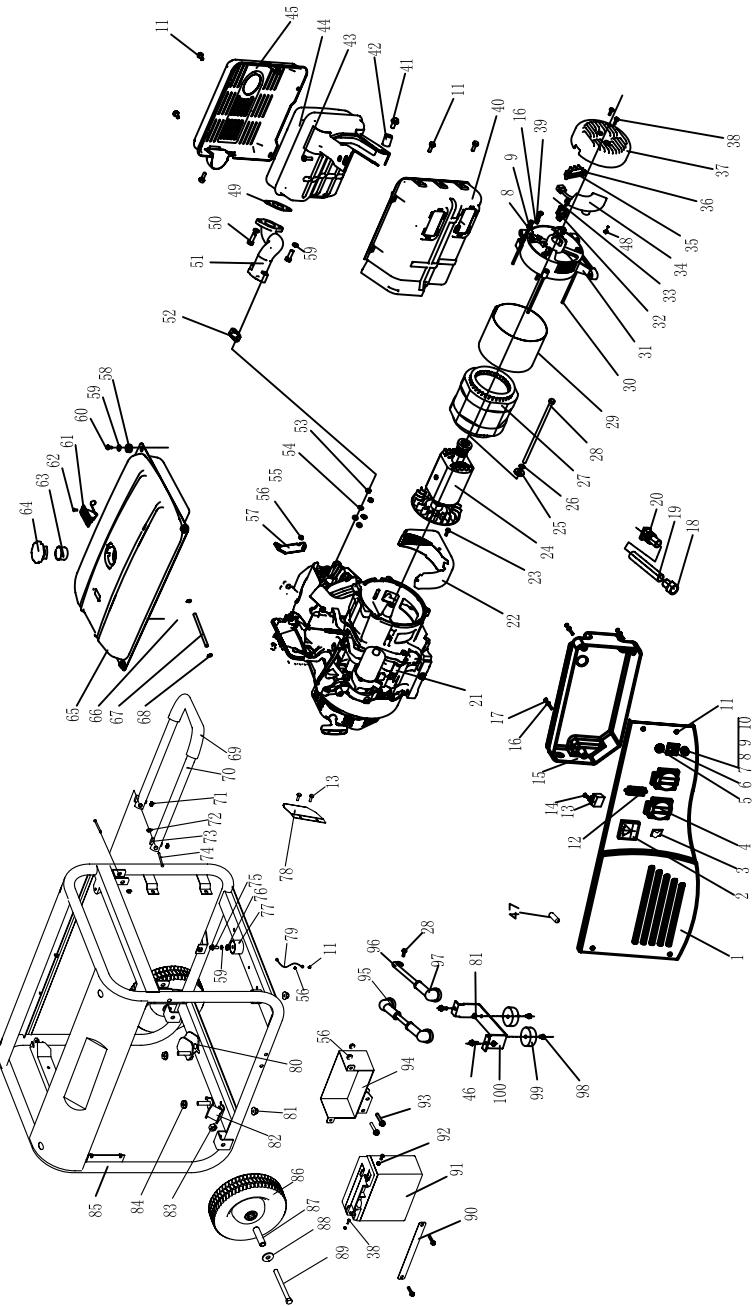


CPG5000E2

| № | Номер по каталогу | Наименование | Цена | Кол-во |
|----|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 5P7E | Панель управления | Control panel | 1 |
| 2 | ST02FD-05602010- | Вольтметр | Volt Meter | 1 |
| 3 | 29.001.00 | Выключатель | switch | 1 |
| 4 | ST02FD-05502007 | Штепсельная розетка переменного тока | AC Receptacle | 2 |
| 5 | ST02FD-05302007 | Прерыватели цепи постоянного тока (10A) | DC. 10A CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 6 | ST02FD-05402002 | Штепсельная розетка | Receptacle | 1 |
| 7 | GB5781-86-B6-22 | Болт M6×22 | Bolt M6×22 | 1 |
| 8 | GB97.1-85-W6 | Шайба Ø 6 | Washer Ø 6 | 2 |
| 9 | GB859-86-SW6 | Стопорная шайба Ø 6 | Spring Washer Ø 6 | 2 |
| 10 | GB41-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | 2 |
| 11 | GB5789-86-FB6-12 | Фланцевый болт M6×12 | Flange Bolt M6×12 | 21 |
| 12 | ST05FD-05305001 | Прерыватели цепи переменного тока | AC CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 13 | BG01-00000000 | Выпрямитель | Rectifier | 1 |
| 14 | GB818 M5×14 | Винт M5x14 | Screw M5x14 | 1 |
| 15 | ST05FD-05205011.1 | Крышка панели управления | Control panel cover | 1 |
| 16 | GB97.1 5 | Шайба Ø 5 | Washer Ø 5 | 7 |
| 17 | GB818 M5×38 | Винт M5×38 | Screw M5×38 | 3 |
| 18 | ST05FD-05215002 | Установочный элемент | Build up | 1 |
| 19 | ST05FD-05215008 | Кабелепровод (металлический) | Conduit (Metal) | 1 |
| 20 | ST05FD-05215004 | Установочный элемент | Build up | 1 |
| 21 | ST182FDE-1000000 | Двигатель | Engine | 1 |
| 22 | ST05FD-1151600 | Кожух | Cover | 1 |
| 23 | GB5789 M6×8 | Фланцевый болт M6×8 | Flange Bolt M6×8 | 4 |
| 24 | ST05FD-1152020-4 | Ротор в сборе | Rotor comp | 1 |
| 25 | GB96 10 | Шайба Ø 10 | Washer Ø 10 | 1 |
| 26 | GB7244 10 | Стопорная шайба Ø 10 | Spring washer Ø 10 | 1 |
| 27 | ST05FD-1152010-4 | Статор в сборе | Stator assy | 1 |
| 28 | ST05FD-1152005-4 | Фланцевый болт M10×1.25×250 | Flange bolt M10×1.25×250 | 1 |
| 29 | ST05FD-1152003-4 | Крышка статора | Stator cover | 1 |
| 30 | ST05FD-1152004-4 | Фланцевый болт M6×165 | Flange bolt M6×165 | 4 |
| 31 | ST05FD-1152002 | Задняя крышка | End cover | 1 |
| 32 | ST05FD-1152035 | Щеточный узел в сборе | Brush assy | 1 |
| 33 | ST02FD-02100008 | Крышка щеточного узла | Brush assy cover board | 1 |
| 34 | ST05F-1152030 | Автоматический регулятор напряжения | AVR | 1 |
| 35 | ST02FD-02100010 | Колодка | terminal | 1 |
| 36 | GB16674 M5×16 | Фланцевый болт M5×16 | Flange Bolt M5×16 | 5 |
| 37 | ST05FD-1152001 | Задняя крышка генератора | Generator end cover | 1 |
| 38 | GB16674 M5×12 | Фланцевый болт M5×12 | Flange Bolt M5×12 | 4 |
| 39 | GB93 5 | Стопорная шайба Ø 5 | Spring washer Ø 5 | 1 |
| 40 | ST188FD-1732100 | Внутренний экран глушителя | Muffler inter protector | 1 |
| 41 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 1 |
| 42 | ST188FD-1730003 | Втулка 8.5 | BushØ8.5 | 1 |
| 43 | GB5789 M8×20 | Фланцевый болт M8×20 | Flange Bolt M8×20 | 1 |
| 44 | ST188FD-1731000 | Глушитель | Muffler | 1 |
| 45 | ST188FD-1732200 | Наружный экран глушителя | Muffler outer protector | 1 |
| 46 | GB5789 M8×16 | Фланцевый болт M8×16 | Flange Bolt M8×16 | 2 |
| 47 | ST02FD-05302010 | Предохранитель (10A) | FUSE (10A) | 1 |
| 48 | ST02FD-02100006 | Диодный мост | Diode assy | 1 |
| 49 | ST188FD-1730100 | Прокладка глушителя | Muffler gasket | 1 |
| 50 | GB16674 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | 2 |



| | | | | |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----|
| 51 | ST188FD-1730001-G | Приемная труба | Ex pipe | 1 |
| 52 | ST188FD-1100001-G | Прокладка глушителя | Muffler gasket | 1 |
| 53 | GB6175 M8 | Гайка M8 | NutM8 | 2 |
| 54 | GB93 8 | Стопорная шайба Ø 8 | Spring washer φ8 | 6 |
| 55 | GB848 8 | Шайба Ø 8 | Washer Ø8 | 2 |
| 56 | GB6177 M6 | Гайка M6 | Nut M6 | 4 |
| 57 | ST188FD-1090006 | Кронштейн воздушного фильтра | Air cleaner stay | 1 |
| 58 | ST02FD-04100010 | Резиновая втулка крепления топливного бака | Tank rubber | 4 |
| 59 | ST02FD-04100014 | Шайба Ø 6 | Washer Ø6 | 4 |
| 60 | GB5789 M6×20 | Фланцевый болт M6×20 | Flange Bolt M6×20 | 4 |
| 61 | ST05FD-04120000 | Указатель уровня топлива в сборе | Fuel meter assy | 1 |
| 62 | GB819 M5×10 | Винт M5×10 | Screw M5×10 | 2 |
| 63 | ST02FD-04130000 | Топливный фильтр | Fuel filter | 1 |
| 64 | ST02FD-04120000-A | Крышка топливного бака | Fuel tank cap | 1 |
| 65 | ST05FD-04310000 | Топливный бак | Fuel tank | 1 |
| 66 | ST02FD-04160000 | Топливный клапан | Fuel cock | 1 |
| 67 | ST188FD-1160002 | Топливопровод (длина 170 мм) | Fuel tube (length 6.7in) | 1 |
| 68 | ST188FD-1070006A | Хомут | Clip | 2 |
| 69 | ST182FD-1742203-UC | Накладка рукоятки | Handle sheath | 1 |
| 70 | ST182FD-1742201-UC | Рукоятка | Handle | 1 |
| 71 | GB896 6 | Запорное кольцо Ø 6 | Uncork baffle φ6 | 2 |
| 72 | GB896 8 | Запорное кольцо Ø8 | Uncork baffle φ8 | 2 |
| 73 | ST182FD-1742202-UC | Втулка рукоятки | Handle underlay | 2 |
| 74 | 27.001 | Штифт | Pin | 2 |
| 75 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 2 |
| 76 | GB98 8×24K3 | Шайба Ø 8 | Big washerφ8 | 2 |
| 77 | ST182FD-1742003-UC | Резиновая опора | Straight Bottom rubber | 2 |
| 78 | ST05FD-03160002 | Защитная панель блока управления | Control panel defend board | 1 |
| 79 | ST02FD-1152010-5 | Заземляющий провод | Grounding line | 1 |
| 80 | ST05FD-1151400-1 | Резиновая опора 2 | Bottom rubber 2 | 1 |
| 81 | GB6177 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | 10 |
| 82 | ST05FD-1151300-1 | Резиновая опора 1 | Bottom rubber 1 | 1 |
| 83 | GB6182 M10 | Гайка M10 | Nut M10 | 2 |
| 84 | GB6177 M10 | Гайка M10 | Nut M10 | 2 |
| 85 | ST05FD-0149-4 | Рама | frame | 1 |
| 86 | ST188FD-1744002-T | Колесо | Wheel | 2 |
| 87 | ST36QXG-03000002 | Втулка 10.5×69.5 | BushΦ10.5×69.5 | 2 |
| 88 | GB98 10 | Шайба Ø 10 | Flat washer Φ10 | 2 |
| 89 | GB5782 M10×120 | Болт M10×120 | Bolt M10×120 | 2 |
| 90 | ST05FD-03451001-1 | Планка крепления батареи | Battery setting plate | 1 |
| 91 | FM12170 | Аккумуляторная батарея (12В, 15 А·ч) | Battery12V15AH | 1 |
| 92 | GB6177 M5 | Гайка M5 | Nut M5 | 2 |
| 93 | GB5789 M8×45 | Фланцевый болт M8×45 | Flange Bolt M8×45 | 2 |
| 94 | 28.001 | Бокс аккумуляторной батареи (B) | Battery guard(B) | 1 |
| 95 | ST168FD-1750002-C6 | Красный провод аккумуляторной батареи (+) | battery red wire (+) | 1 |
| 96 | ST168FD-1750002-C7 | Черный провод аккумуляторной батареи (-) | battery black wire(-) | 1 |
| 97 | ST05FD-03011112 | Изолятор | jacket | 3 |
| 98 | GB5789 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | 2 |
| 99 | ST188FD-1743002-C | Демпфер | Vibration mount | 2 |
| 100 | ST05FD-03020301-84 | Опора | Support leg | 1 |

CPG6000

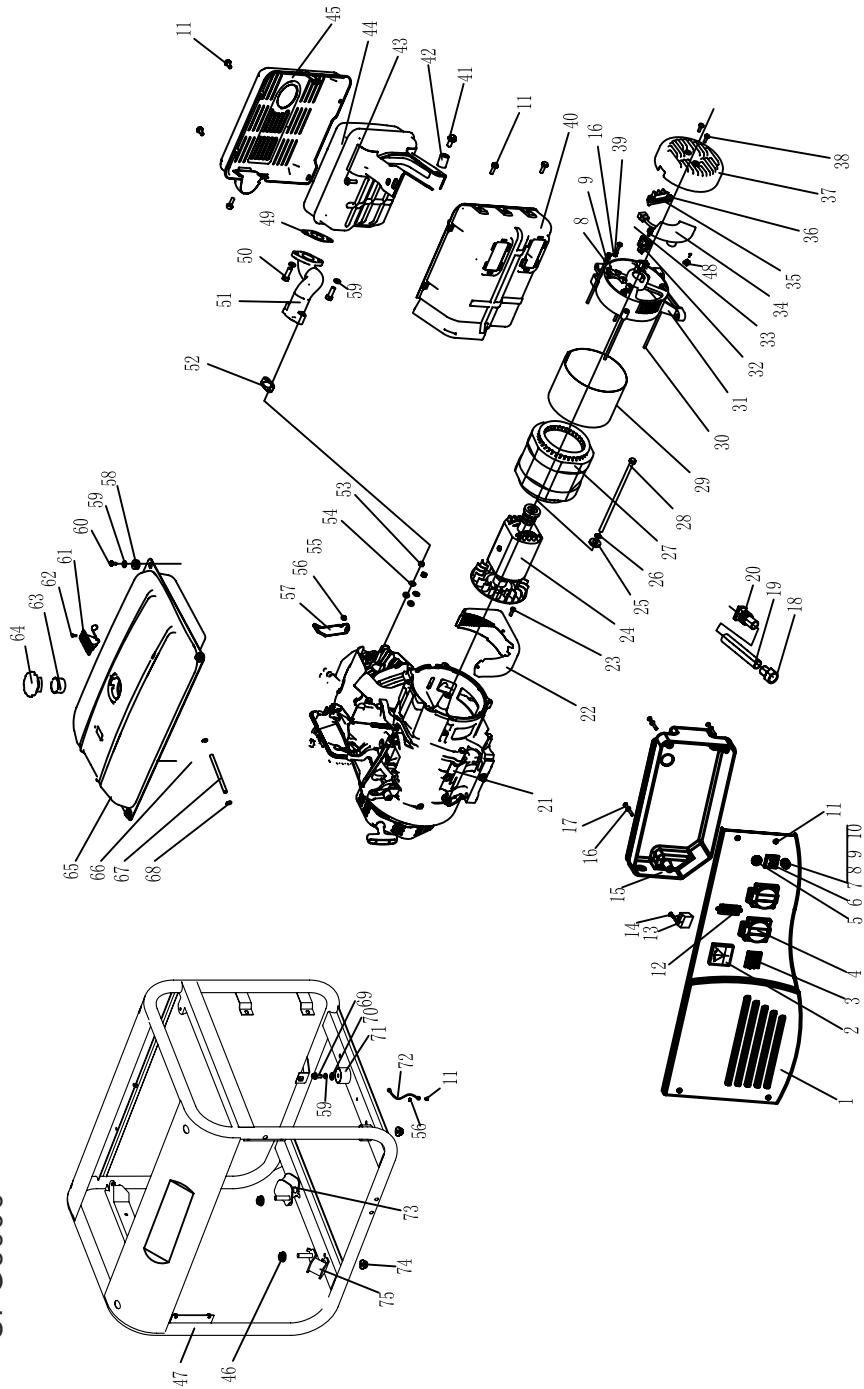

CPG6000

| № | Номер по каталогу | Наименование | Цена | о |
|----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----|
| 1 | 5P7 | Панель управления | Control panel | 1 |
| 2 | ST02FD-05602010- | Вольтметр | Volt Meter | 1 |
| 3 | ST02FD-05702009 | Выключатель | switch | 1 |
| 4 | ST02FD-05502007 | Штепсельная розетка переменного тока | AC Receptacle | 2 |
| 5 | ST02FD-05302007 | Прерыватели цепи постоянного тока (10A) | DC. 10A CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 6 | ST02FD-05402002 | Штепсельная розетка | Receptacle | 1 |
| 7 | GB5781-86-B6-22 | Болт M6×22 | Bolt M6×22 | 1 |
| 8 | GB97.1-85-W6 | Шайба Ø 6 | Washer φ6 | 2 |
| 9 | GB859-86-SW6 | Пружинная шайба Ø 6 | Spring Washer φ6 | 2 |
| 10 | GB41-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | 2 |
| 11 | GB5789-86-FB6-12 | Фланцевый болт M6×12 | Flange Bolt M6×12 | 21 |
| 12 | ST05FD-05305001 | Прерыватели цепи переменного тока | AC CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 13 | BG01-00000000 | Выпрямитель | Rectifier | 1 |
| 14 | GB818 M5×14 | Винт M5x14 | Screw M5x14 | 1 |
| 15 | ST05FD-05205011.1 | Крышка панели управления | Control panel cover | 1 |
| 16 | GB97.1 5 | Шайба Ø 5 | Washer φ5 | 7 |
| 17 | GB818 M5×38 | Винт M5x38 | Screw M5x38 | 3 |
| 18 | ST05FD-05215002 | Установочный элемент | Build up | 1 |
| 19 | ST05FD-05215008 | Кабелепровод (металлический) | Conduit (Metal) | 1 |
| 20 | ST05FD-05215004 | Установочный элемент | Build up | 1 |
| 21 | ST182FDE-1000000-G | Двигатель | G style Engine | 1 |
| 22 | ST05FD-1151600 | Кожух | Cover | 1 |
| 23 | GB5789 M6×8 | Фланцевый болт M6×8 | Flange Bolt M6×8 | 4 |
| 24 | ST05FD-1152020-5 | Ротор в сборе | Rotor comp | 1 |
| 25 | GB96 10 | Шайба Ø 10 | Washer φ10 | 1 |
| 26 | GB7244 10 | Стопорная шайба Ø 10 | Spring washer φ10 | 1 |
| 27 | ST05FD-1152010-5 | Статор в сборе | Stator assy | 1 |
| 28 | ST05FD-1152005-5 | Фланцевый болт M10×1.25×265 | Flange bolt M10×1.25×265 | 1 |
| 29 | ST05FD-1152003-5 | Крышка статора | Stator cover | 1 |
| 30 | ST05FD-1152004-5 | Фланцевый болт M6×179 | Flange bolt M6×179 | 4 |
| 31 | ST05FD-1152002 | Задняя крышка | End cover | 1 |
| 32 | ST05FD-1152035 | Щеточный узел в сборе | Brush assy | 1 |
| 33 | ST02FD-02100008 | Крышка щеточного узла | Brush assy cover board | 1 |
| 34 | ST05F-1152030 | Автоматический регулятор напряжения | AVR | 1 |
| 35 | ST02FD-02100010 | Колодка | terminal | 1 |
| 36 | GB16674 M5×16 | Фланцевый болт M5×16 | Flange Bolt M5×16 | 5 |
| 37 | ST05FD-1152001 | Задняя крышка генератора | Generator end cover | 1 |
| 38 | GB16674 M5×12 | Фланцевый болт M5×12 | Flange Bolt M5×12 | 4 |
| 39 | GB93 5 | Стопорная шайба Ø 5 | Spring washer φ5 | 1 |
| 40 | ST188FD-1732100 | Внутренний экран глушителя | Muffler inter protector | 1 |
| 41 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 1 |
| 42 | ST188FD-1730003 | Втулка 8.5 | Bushφ8.5 | 1 |
| 43 | GB5789 M8×20 | Фланцевый болт M8×20 | Flange Bolt M8×20 | 1 |
| 44 | ST188FD-1731000 | Глушитель | Muffler | 1 |
| 45 | ST188FD-1732200 | Наружный экран глушителя | Muffler outer protector | 1 |
| 46 | GB6177 M10 | Гайка M10 | Nut M10 | 2 |
| 47 | ST05FD-0149-5 | Рама | frame | 1 |
| 48 | ST02FD-02100006 | Диодный мост в сборе | Diode assy | 1 |
| 49 | ST188FD-1730100 | Прокладка глушителя | Muffler gasket | 1 |
| 50 | GB16674 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | 2 |


| | | | | | |
|----|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--|----|
| 51 | ST188FD-1730001 | Приемная труба | Ex pipe | | 1 |
| 52 | ST188FD-1100001 | Прокладка глушителя | Muffler gasket | | 1 |
| 53 | GB6175 M8 | Гайка М8 | Nut M8 | | 2 |
| 54 | GB93 8 | Стопорная Шайба Ø 8 | Spring washer ø8 | | 6 |
| 55 | GB848 8 | Шайба Ø 8 | Washer Ø8 | | 2 |
| 56 | GB6177 M6 | Гайка M6 | Nut M6 | | 4 |
| 57 | ST188FD-1090006 | Кронштейн воздушного фильтра | Air cleaner stay | | 1 |
| 58 | ST02FD-04100010 | Резиновая втулка крепления топливного бака | Tank rubber | | 4 |
| 59 | ST02FD-04100014 | Шайба Ø 6 | Washer Ø6 | | 4 |
| 60 | GB5789 M6×20 | Фланцевый болт M6×20 | Flange Bolt M6×20 | | 4 |
| 61 | ST05FD-04120000 | Указатель уровня топлива в сборе | Fuel meter assy | | 1 |
| 62 | GB819 M5×10 | Винт M5×10 | Screw M5×10 | | 2 |
| 63 | ST02FD-04130000 | Топливный фильтр | Fuel filter | | 1 |
| 64 | ST02FD-04120000-A | Крышка топливного бака | Fuel tank cap | | 1 |
| 65 | ST05FD-04310000 | Топливный бак | Fuel tank | | 1 |
| 66 | ST02FD-04160000 | Топливный клапан | Fuel cock | | 1 |
| 67 | ST188FD-1160002 | Топливопровод (длина 170 мм) | Fuel tube (length 6.7in) | | 1 |
| 68 | ST188FD-1070006A | Хомут | Clip | | 2 |
| 69 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | | 2 |
| 70 | GB96 8×24×3 | Шайба Ø 8 | Big washerø8 | | 2 |
| 71 | ST182FD-1742003-UC | Резиновая опора | Straight Bottom rubber | | 2 |
| 72 | ST02FD-1152010-5 | Заземляющий провод | Grounding line | | 1 |
| 73 | ST05FD-1151400-1 | Резиновая опора 2 | Bottom rubber 2 | | 1 |
| 74 | GB6177 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | | 10 |
| 75 | ST05FD-1151300-1 | Резиновая опора 1 | Bottom rubber 1 | | 1 |



MUSTANG

POWER EQUIPMENT

CPG6000E2T

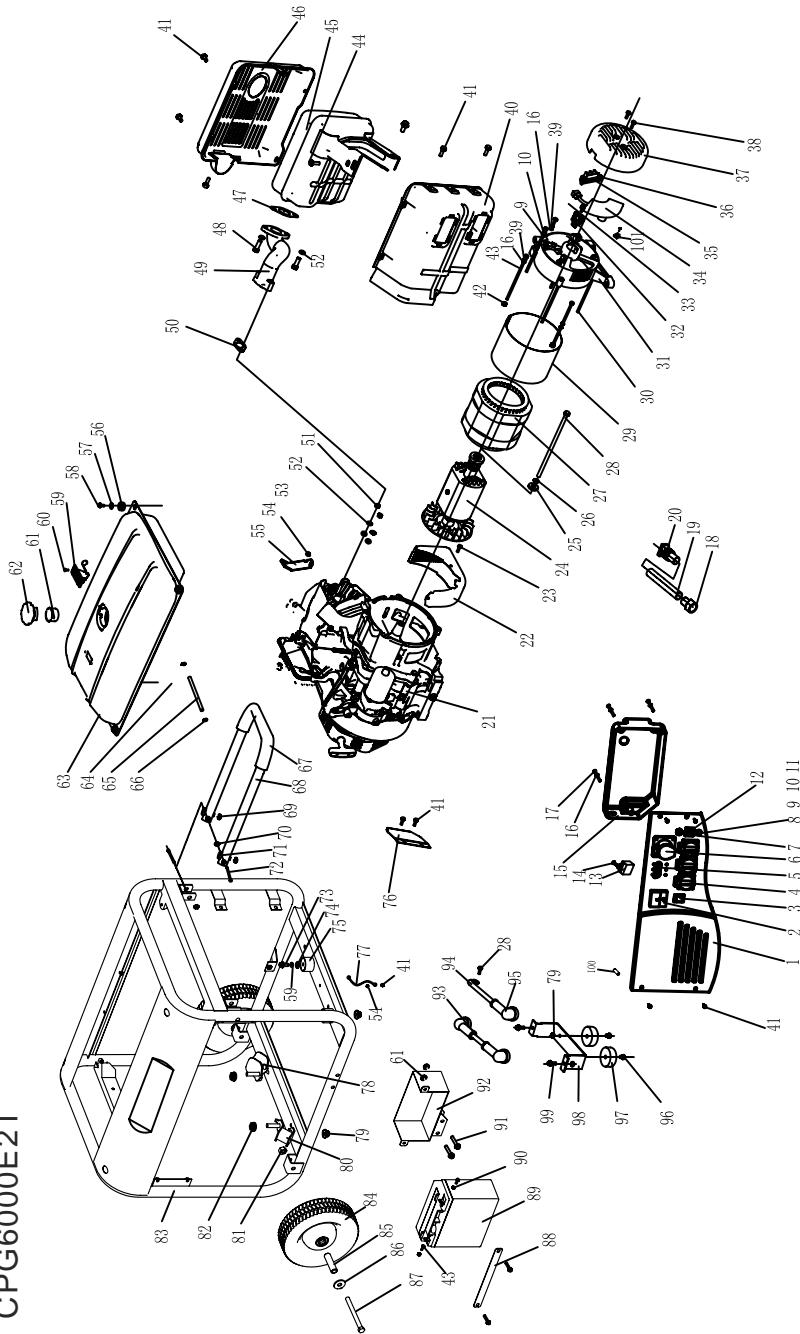


CPG6000E2T

| № | Номер по каталогу | Наименование | Цена | Кол-во |
|----|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 5P8 | Панель управления | Control panel | 1 |
| 2 | ST02FD-05602004 | Вольтметр | Volt Meter | 1 |
| 3 | 29.001.00 | Выключатель | switch | 1 |
| 4 | ST02FD-05502007 | Штепсельная розетка переменного тока | AC Receptacle | 3 |
| 5 | ST05FD-05305002 | Прерыватели цепи переменного тока | AC CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 6 | ST02FD-05502035 | Штепсельная розетка переменного тока | AC Receptacle | 1 |
| 7 | ST02FD-05302007 | Прерыватели цепи постоянного тока (10A) | DC.10A CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 8 | GB5781-86-B6-22 | Болт M6×22 | Bolt M6×22 | 1 |
| 9 | GB97.1-85-W6 | Шайба Ø 6 | Washerφ6 | 2 |
| 10 | GB859-86-SW6 | Стопорная шайба Ø 6 | Spring Washerφ6 | 2 |
| 11 | GB41-86-N6 | ГайкаM6 | Nut M6 | 2 |
| 12 | ST02FD-05402002 | Штепсельная розетка | Receptacle | 1 |
| 13 | BG01-00000000 | Выпрямитель | Rectifier | 1 |
| 14 | GBB18 M5×14 | Винт M5×14 | Screw M5×14 | 1 |
| 15 | ST05FD-05205011.1 | Крышка панели управления | Control panel cover | 1 |
| 16 | GB97.1 5 | Шайба Ø 5 | Washerφ5 | 9 |
| 17 | GBB18 M5×38 | Винт M5×38 | Screw M5×38 | 3 |
| 18 | ST05FD-05215002 | Установочная прокладка | Build up | 1 |
| 19 | ST05FD-05215008 | Кабелепровод (металлический) | Conduit (Metal) | 1 |
| 20 | ST05FD-05215004 | Установочный элемент | Build up | 1 |
| 21 | ST188FDE-1000000 | Двигатель | Engine | 1 |
| 22 | ST05FD-1151600 | Кожух | Cover | 1 |
| 23 | GB5789 M6×8 | Фланцевый болт M6×8 | Flange Bolt M6×8 | 4 |
| 24 | ST05FD-02320000 | Ротор в сборе | Rotor comp | 1 |
| 25 | GB96 10 | Шайба Ø 10 | Washer Φ10 | 1 |
| 26 | GB7244 10 | Стопорная шайба Ø 10 | Spring washer Φ10 | 1 |
| 27 | ST05FD-02310000 | Статор в сборе | Stator assy | 1 |
| 28 | ST05FD-1152005-5 | Фланцевый болт M10×1.25×265 | Flange bolt M10×1.25×265 | 1 |
| 29 | ST05FD-1152003-5 | Крышка статора | Stator cover | 1 |
| 30 | ST05FD-1152004-5 | Фланцевый болт M6×179 | Flange bolt M6×179 | 4 |
| 31 | ST05FD-1152002 | Задняя крышка | End cover | 1 |
| 32 | ST05FD-1152035 | Щеточный узел в сборе | Brush assy | 1 |
| 33 | ST02FD-02100008 | Крышка щеточного узла | Brush assy cover board | 1 |
| 34 | ST05FD-02200001-3 | Автоматический регулятор напряжения | AVR | 1 |
| 35 | ST02FD-02100010 | Колодка | terminal | 1 |
| 36 | GB16674 M5×16 | Фланцевый болт M5×16 | Flange Bolt M5×16 | 5 |
| 37 | ST05FD-1152001 | Задняя крышка генератора | Generator end cover | 1 |
| 38 | GB16674 M5×12 | Фланцевый болт M5×12 | Flange Bolt M5×12 | 4 |
| 39 | GB93 5 | Стопорная шайба Ø 5 | Spring washer φ5 | 8 |
| 40 | ST188FD-1732100 | Внутренний экран глушителя | Muffler inter protector | 1 |
| 41 | GB5789 M6×12 | Фланцевый болт M6×12 | Flange Bolt M6×12 | 15 |
| 42 | GB6175 M5 | Гайка M5 | Nut M5 | 2 |
| 43 | ST05FD-1152007-5 | Фланцевый болт M5×214 | Flange bolt M5×214 | 2 |
| 44 | GB5789 M8×20 | Фланцевый болт M8×20 | Flange Bolt M8×20 | 2 |
| 45 | ST188FD-1731000 | Глушитель | Muffler | 1 |
| 46 | ST188FD-1732200 | Наружный экран глушителя | Muffler outer protector | 1 |
| 47 | ST188FD-1730100 | Прокладка глушителя | Muffler gasket | 1 |
| 48 | GB16674 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | 2 |
| 49 | ST188FD-1730001 | Приемная труба | Ex pipe | 1 |
| 50 | ST188FD-1100001 | Прокладка глушителя | Muffler gasket | 1 |



| | | | | |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----|
| 51 | GB6175 M8 | Гайка M8 | NutM8 | 2 |
| 52 | GB93 8 | Стопорная шайба Ø 8 | Spring washer φ8 | 6 |
| 53 | GB848 8 | Шайба Ø 8 | Washer Ø8 | 2 |
| 54 | GB6177 M6 | Гайка M6 | Nut M6 | 4 |
| 55 | ST188FD-1090006 | Кронштейн воздушного фильтра | Air cleaner stay | 1 |
| 56 | ST02FD-04100010 | Резиновая втулка крепления топливного бака | Tank rubber | 4 |
| 57 | ST02FD-04100014 | Шайба Ø 6 | Washer Ø6 | 4 |
| 58 | GB5789 M6×20 | Фланцевый болт M6×20 | Flange Bolt M6×20 | 4 |
| 59 | ST05FD-04120000 | Указатель уровня топлива в сборе | Fuel meter assy | 1 |
| 60 | GB819 M5×10 | Винт M5×10 | Screw M5×10 | 2 |
| 61 | ST02FD-04130000 | Топливный фильтр | Fuel filter | 1 |
| 62 | ST02FD-04120000-A | Крышка топливного бака | Fuel tank cap | 1 |
| 63 | ST05FD-04310000 | Топливный бак | Fuel tank | 1 |
| 64 | ST02FD-04160000 | Топливный клапан | Fuel cock | 1 |
| 65 | ST188FD-1160002 | Топливопровод (длина 170 мм) | Fuel tube (length 6.7in) | 1 |
| 66 | ST188FD-1070006A | Хомут | Clip | 2 |
| 67 | ST182FD-1742203- | Насадка рукоятки | Handle sheath | 1 |
| 68 | ST182FD-1742201- | Рукоятка | Handle | 1 |
| 69 | GB896 6 | Запорное кольцо Ø 6 | Uncork baffle φ6 | 2 |
| 70 | GB896 8 | Запорное кольцо Ø 8 | Uncork baffle φ8 | 2 |
| 71 | ST182FD-1742202-UC | Втулка рукоятки | Handle underlay | 2 |
| 72 | 27.001 | Штифт | Pin | 2 |
| 73 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 2 |
| 74 | GB96 8×24×3 | Толстая Шайба Ø 8 | Big washerφ8 | 2 |
| 75 | ST182FD-1742003- | Резиновая опора | Straight Bottom rubber | 2 |
| 76 | ST05FD-03160002 | Защитная крышка панели управления | Control panel defend board | 1 |
| 77 | ST02FD-1152010-5 | Заземляющий провод | Grounding line | 1 |
| 78 | ST05FD-1151400-1 | Резиновая опора 2 | Bottom rubber 2 | 1 |
| 79 | GB6177 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | 10 |
| 80 | ST05FD-1151300-1 | Резиновая опора 1 | Bottom rubber 1 | 1 |
| 81 | GB6182 M10 | Гайка M10 | Nut M10 | 2 |
| 82 | GB6177 M10 | Гайка M10 | Nut M10 | 2 |
| 83 | ST05FD-0149-5 | Рама | frame | 1 |
| 84 | ST188FD-1744002-T | Колеса | Wheel | 2 |
| 85 | ST36QXG-03000002 | Втулка 10.5×69.5 | BushΦ10.5×69.5 | 2 |
| 86 | GB96 10 | Шайба Ø 10 | Flat washer Φ10 | 2 |
| 87 | GB5782 M10×120 | Болт M10×120 | Bolt M10×120 | 2 |
| 88 | ST05FD-03451001-1 | Планка крепления аккумуляторной батареи | Battery setting plate | 1 |
| 89 | FM12180 | Аккумуляторная батарея (12В, 18 А·ч) | Battery12V18AH | 1 |
| 90 | GB6177 M5 | Гайка M5 | Nut M5 | 2 |
| 91 | GB5789 M8×45 | Фланцевый болт M8×45 | Flange Bolt M8×45 | 2 |
| 92 | 28.001 | Бокс аккумуляторной батареи (B) | Battery guard(B) | 1 |
| 93 | ST168FD-1750002-C6 | Красный провод аккумуляторной батареи (+) | battery red wire (+) | 1 |
| 94 | ST168FD-1750002-C7 | Черный провод аккумуляторной батареи (-) | battery black wire(-) | 1 |
| 95 | ST05FD-03011112 | Изолятор | jacket | 3 |
| 96 | GB5789 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | 2 |
| 97 | ST188FD-1743002-C | Демпфер | Vibration mount | 2 |
| 98 | ST05FD-03020301-84 | Опора | Support leg | 1 |
| 99 | GB5789 M8×16 | Фланцевый болт M8×16 | Flange Bolt M8×16 | 2 |
| 100 | ST02FD-05302010 | Предохранитель (10A) | FUSE(10A) | 1 |
| 101 | ST02FD-02100006 | Диодный мост в сборе | Diode assy | 1 |


CPG7000E2

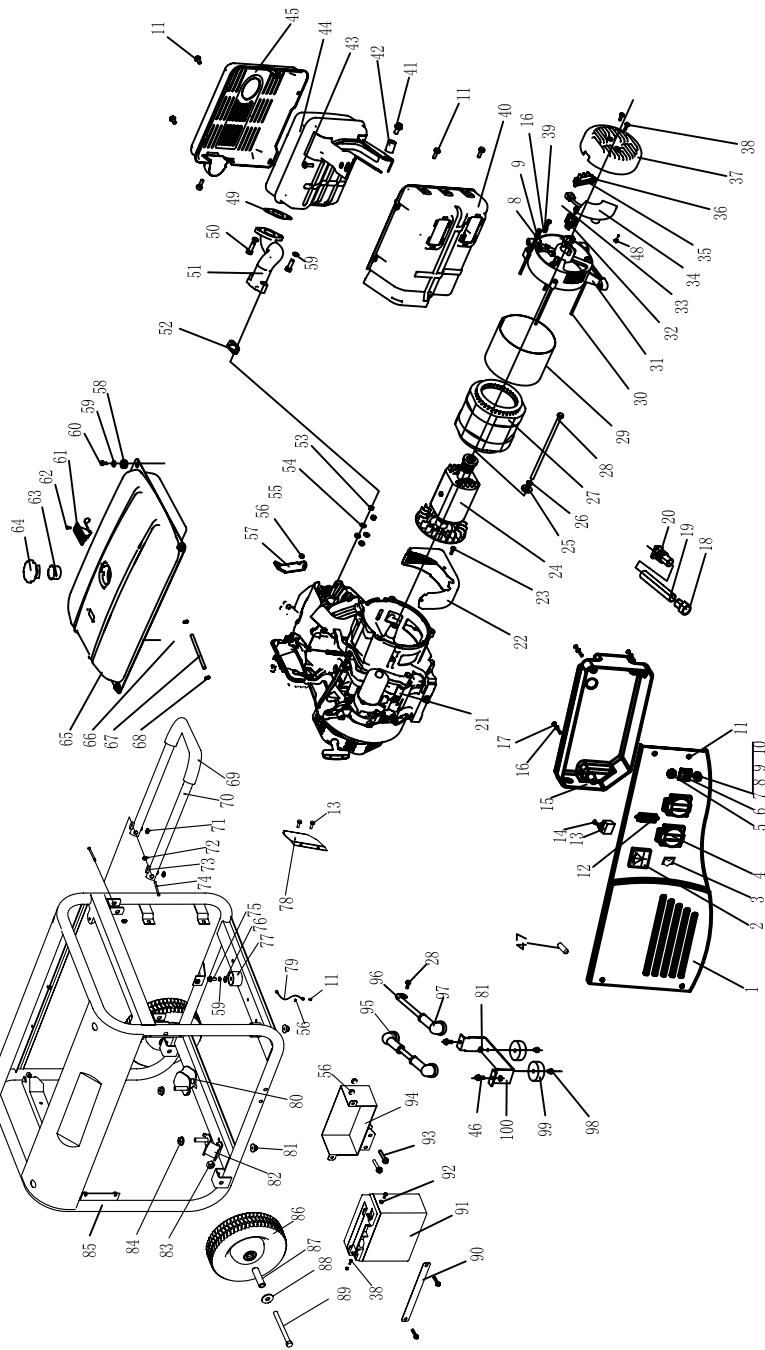


CPG7000E2

| No | Alias | Name | Price | Amount |
|----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 5P7E | Панель управления | Control panel | 1 |
| 2 | ST02FD-05602010-D | Вольтметр | Volt Meter | 1 |
| 3 | 29.001.00 | Выключатель | switch | 1 |
| 4 | ST02FD-05502007 | Штепсельная розетка переменного тока | AC Receptacle | 2 |
| 5 | ST02FD-05302007 | Прерыватели цепи постоянного тока (10A) | DC. 10A CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 6 | ST02FD-05402002 | Штепсельная розетка | Receptacle | 1 |
| 7 | GB5781-86-B6-22 | Болт M6×22 | Bolt M6×22 | 1 |
| 8 | GB97.1-85-W6 | Шайба Ø6 | Washer Ø 6 | 2 |
| 9 | GB859-86-SW6 | Стопорная Шайба Ø 6 | Spring Washer Ø 6 | 2 |
| 10 | GB41-86-N6 | Гайка M6 | Nut M6 | 2 |
| 11 | GB5789-86-FB6-12 | Фланцевый болт M6×12 | Flange Bolt M6×12 | 21 |
| 12 | ST05FD-05305001 | Прерыватели цепи переменного тока | AC CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| 13 | BG01-00000000 | Выпрямитель | Rectifier | 1 |
| 14 | GBB18 M5×14 | Винт M5x14 | Screw M5x14 | 1 |
| 15 | ST05FD-05205011.1 | Крышка панели управления | Control panel cover | 1 |
| 16 | GB97.1.5 | Шайба Ø 5 | Washer Ø5 | 7 |
| 17 | GBB18 M5×38 | Винт M5×38 | Screw M5x38 | 3 |
| 18 | ST05FD-05215002 | Установочный элемент | Build up | 1 |
| 19 | ST05FD-05215008 | Кабелепровод (металлический) | Conduit (Metal) | 1 |
| 20 | ST05FD-05215004 | Установочный элемент | Build up | 1 |
| 21 | ST182FDE-1000000-G | Двигатель | G style Engine | 1 |
| 22 | ST05FD-1151600 | Кокух | Cover | 1 |
| 23 | GB5789 M6×8 | Фланцевый болт M6×8 | Flange Bolt M6×8 | 4 |
| 24 | ST07FD-02011200 | Ротор в сборе | Rotor comp | 1 |
| 25 | GB96.10 | Шайба Ø 10 | Washer Ø10 | 1 |
| 26 | GB7244.10 | Стопорная шайба Ø 10 | Spring washer Ø10 | 1 |
| 27 | ST07FD-02011100 | Статор в сборе | Stator assy | 1 |
| 28 | ST07FD-02010001 | Фланцевый болт M10×1.25×280 | Flange bolt M10×1.25×280 | 1 |
| 29 | ST07FD-02011001 | Крышка статора | Stator cover | 1 |
| 30 | ST07FD-02010002 | Фланцевый болт M6×194 | Flange bolt M6×194 | 4 |
| 31 | ST05FD-1152002 | Задняя крышка | End cover | 1 |
| 32 | ST05FD-1152035 | Щеточный узел в сборе | Brush assy | 1 |
| 33 | ST02FD-02100008 | Крышка щеточного узла | Brush assy cover board | 1 |
| 34 | ST07FD-02010100 | Автоматический регулятор напряжения | AVR | 1 |
| 35 | ST02FD-02100010 | Колодка | terminal | 1 |
| 36 | GB16674 M5×16 | Фланцевый болт M5×16 | Flange Bolt M5×16 | 5 |
| 37 | ST05FD-1152001 | Задняя крышка генератора | Generator end cover | 1 |
| 38 | GB16674 M5×12 | Фланцевый болт M5×12 | Flange Bolt M5×12 | 4 |
| 39 | GB93.5 | Стопорная шайба Ø 5 | Spring washer Ø5 | 1 |
| 40 | ST188FD-1732100 | Внутренний экран глушителя | Muffler inter protector | 1 |
| 41 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 1 |
| 42 | ST188FD-1730003 | Втулка 8.5 | Bush Ø8.5 | 1 |
| 43 | GB5789 M8×20 | Фланцевый болт M8×20 | Flange Bolt M8×20 | 1 |
| 44 | ST190FD-II-1731000 | Глушитель | Muffler | 1 |
| 45 | ST188FD-1732200 | Наружный экран глушителя | Muffler outer protector | 1 |
| 46 | GB5789 M8×16 | Фланцевый болт M8×16 | Flange Bolt M8×16 | 2 |
| 47 | ST02FD-05302010 | Предохранитель (10A) | FUSE (10A) | 1 |
| 48 | ST02FD-02100006 | Диодный мост в сборе | Diode assy | 1 |
| 49 | ST188FD-1730100 | Прокладка глушителя | Muffler gasket | 1 |
| 50 | GB16674 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | 2 |

| | | | | |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----|
| 51 | ST188FD-1730001 | Приемная труба | Ex pipe | 1 |
| 52 | ST188FD-1100001 | Прокладка глушителя | Muffler gasket | 1 |
| 53 | GB6175 M8 | Гайка M8 | NutM8 | 2 |
| 54 | GB93 8 | Стопорная втулка 8 | Spring washer φ8 | 6 |
| 55 | GB848 8 | Шайба Ø 8 | Washer Ø8 | 2 |
| 56 | GB6177 M6 | Гайка M6 | Nut M6 | 4 |
| 57 | ST188FD-1090006 | Кронштейн воздушного фильтра | Air cleaner stay | 1 |
| 58 | ST02FD-04100010 | Резиновая втулка крепления топливного бака | Tank rubber | 4 |
| 59 | ST02FD-04100014 | Шайба Ø 6 | Washer Ø6 | 4 |
| 60 | GB5789 M6×20 | Фланцевый болт M6×20 | Flange Bolt M6×20 | 4 |
| 61 | ST05FD-04120000 | Указатель уровня топлива в сбore | Fuel meter assy | 1 |
| 62 | GB819 M5×10 | Винт M5×10 | Screw M5×10 | 2 |
| 63 | ST02FD-04130000 | Топливный фильтр | Fuel filter | 1 |
| 64 | ST02FD-04120000-A | Крышка топливного бака | Fuel tank cap | 1 |
| 65 | ST05FD-04310000 | Топливный бак | Fuel tank | 1 |
| 66 | ST02FD-04160000 | Топливный клапан | Fuel cock | 1 |
| 67 | ST188FD-1160002 | Топливопровод (длина 170 мм) | Fuel tube (length 6.7in) | 1 |
| 68 | ST188FD-1070006A | Хомут | Clip | 2 |
| 69 | ST182FD-1742203-UC | Насадка рукоятки | Handle sheath | 1 |
| 70 | ST182FD-1742201-UC | Рукоятка | Handle | 1 |
| 71 | GB896 6 | Запорное кольцо Ø 6 | Uncork baffle φ6 | 2 |
| 72 | GB896 8 | Запорное кольцо Ø 8 | Uncork baffle φ8 | 2 |
| 73 | ST182FD-1742202-UC | Втулка рукоятки | Handle underlay | 2 |
| 74 | 27.001 | Штифт | Pin | 2 |
| 75 | GB5789 M8×35 | Фланцевый болт M8×35 | Flange Bolt M8×35 | 2 |
| 76 | GB96 8×24×3 | Шайба Ø 8 | Big washerφ8 | 2 |
| 77 | ST182FD-1742003-UC | Резиновая опора | Straight Bottom rubber | 2 |
| 78 | ST05FD-03160002 | Защитная крышка панели управления | Control panel defend board | 1 |
| 79 | ST02FD-1152010-5 | Провод заземления | Grounding line | 1 |
| 80 | ST05FD-1151400-1 | Резиновая опора 2 | Bottom rubber 2 | 1 |
| 81 | GB6177 M8 | Гайка M8 | Nut M8 | 10 |
| 82 | ST05FD-1151300-1 | Резиновая опора 1 | Bottom rubber 1 | 1 |
| 83 | GB6182 M10 | Гайка M10 | Nut M10 | 2 |
| 84 | GB6177 M10 | Гайка M10 | Nut M10 | 2 |
| 85 | ST05FD-0149-4 | Рама | frame | 1 |
| 86 | ST188FD-1744002-T | Колеса | Wheel | 2 |
| 87 | ST36QXG-03000002 | Втулка 10.5×69.5 | BushΦ10.5×69.5 | 2 |
| 88 | GB96 10 | Шайба Ø 10 | Flat washer Φ10 | 2 |
| 89 | GB5782 M10×120 | Болт M10×120 | Bolt M10×120 | 2 |
| 90 | ST05FD-03451001-1 | Планка крепления аккумуляторной батареи | Battery setting plate | 1 |
| 91 | FM12170 | Аккумуляторная батарея (12В, 15 А*ч) | Battery12V15AH | 1 |
| 92 | GB6177 M5 | Гайка M5 | Nut M5 | 2 |
| 93 | GB5789 M8×45 | Фланцевый болт M8×45 | Flange Bolt M8×45 | 2 |
| 94 | 28.001 | Бокс аккумуляторной батареи (B) | Battery guard(B) | 1 |
| 95 | ST168FD-1750002-C6 | Красный провод аккумуляторной батареи (+) | battery red wire (+) | 1 |
| 96 | ST168FD-1750002-C7 | Черный провод аккумуляторной батареи (-) | battery black wire(-) | 1 |
| 97 | ST05FD-03011112 | Изолятор | jacket | 3 |
| 98 | GB5789 M8×25 | Фланцевый болт M8×25 | Flange Bolt M8×25 | 2 |
| 99 | ST188FD-1743002-C | Демпфер | Vibration mount | 2 |
| 100 | ST05FD-03020301-84 | Опора | Support leg | 1 |

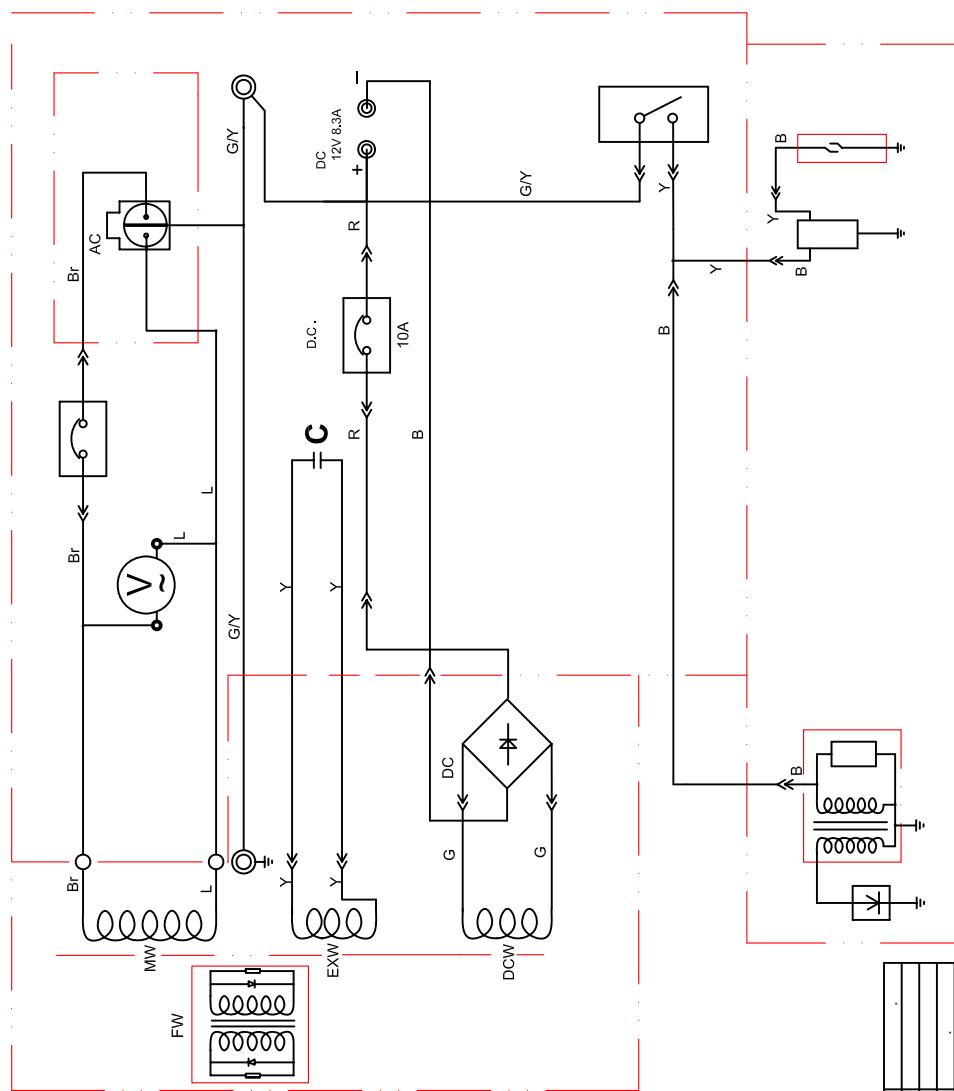


CPG1200

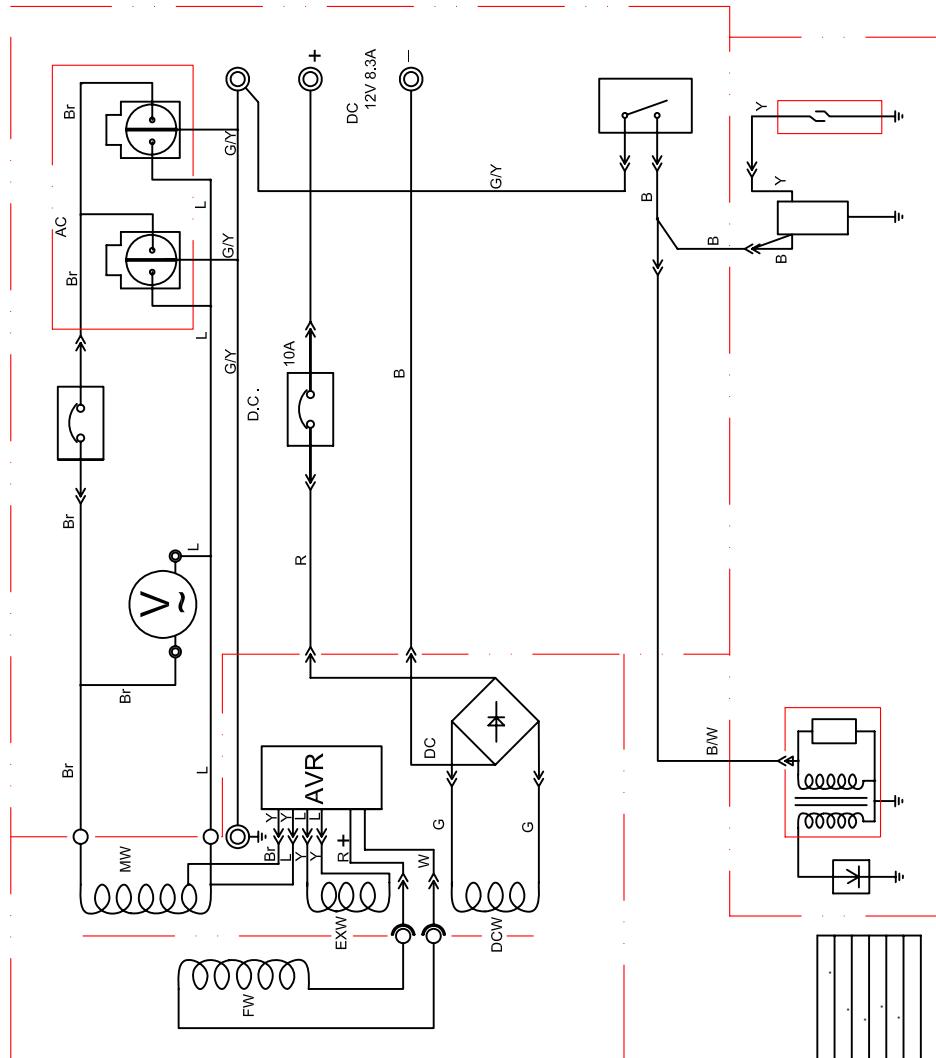


CPG3000

| | B | B/Y | B/N | W/G | G/Y | G/N | W/L | W | In |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|
| | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

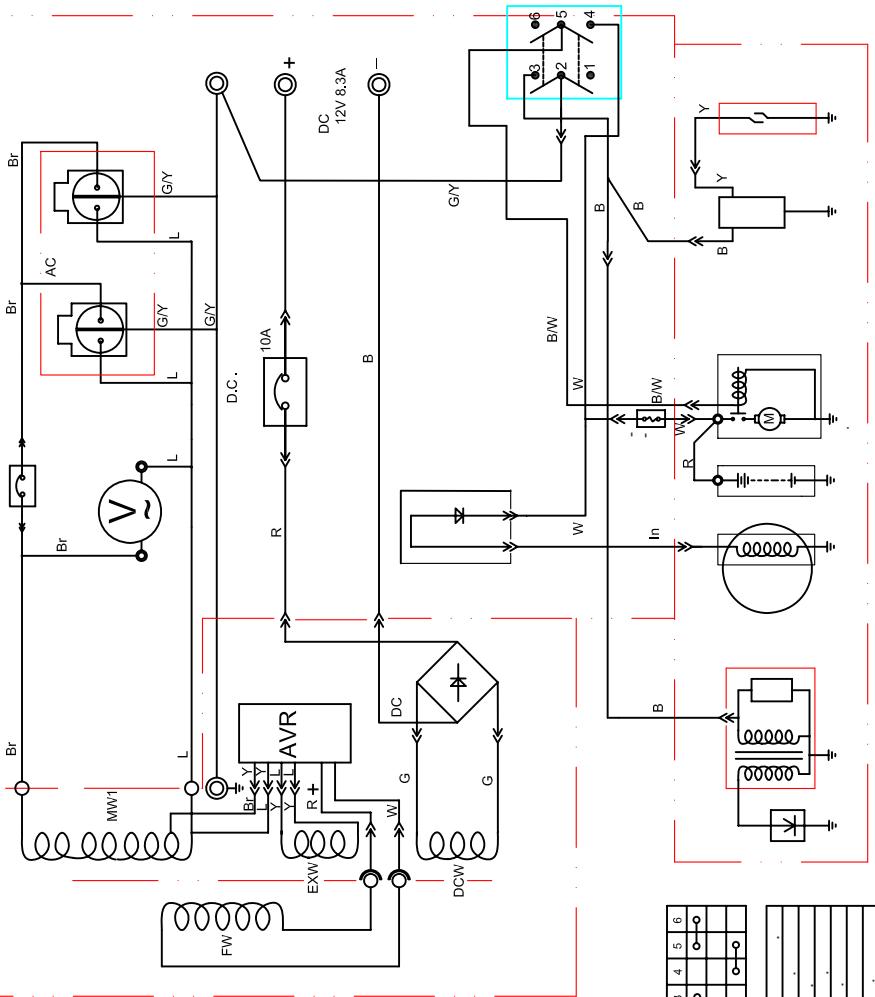

| | | | | | |
|-----|----|-----|-----|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B | Br | B/W | W/G | G/Y | L |
| Y | | | | | |
| L | | | | | |
| G | | | | | |
| R | | | | | |
| W | | | | | |
| In | | | | | |
| B/G | | | | | |
| B/W | | | | | |

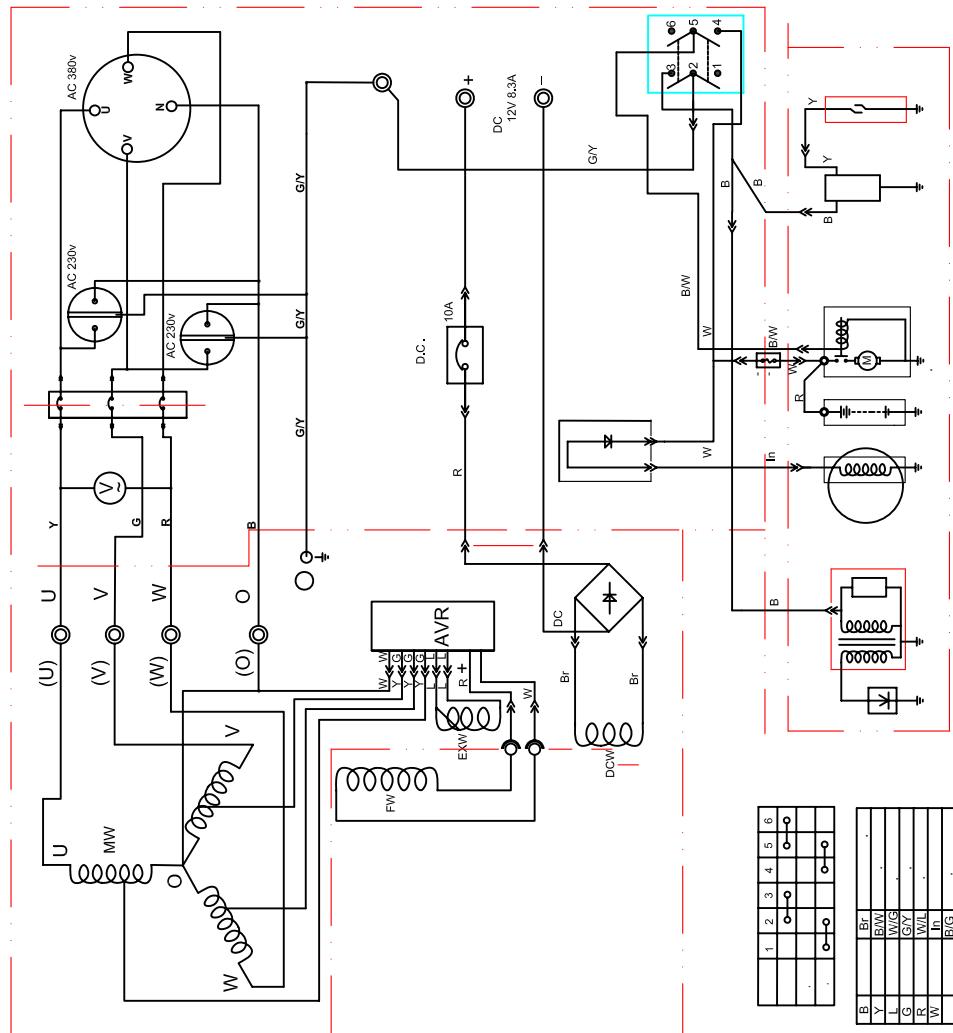


CPG3000E2T


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| B | - | - | - | - | - | - |
| Br | - | - | - | - | - | - |
| BW | - | - | - | - | - | - |
| BY | - | - | - | - | - | - |
| G | - | - | - | - | - | - |
| R | - | - | - | - | - | - |
| W | - | - | - | - | - | - |
| In | - | - | - | - | - | - |
| B/G | - | - | - | - | - | - |



MUSTANG
POWER EQUIPMENT

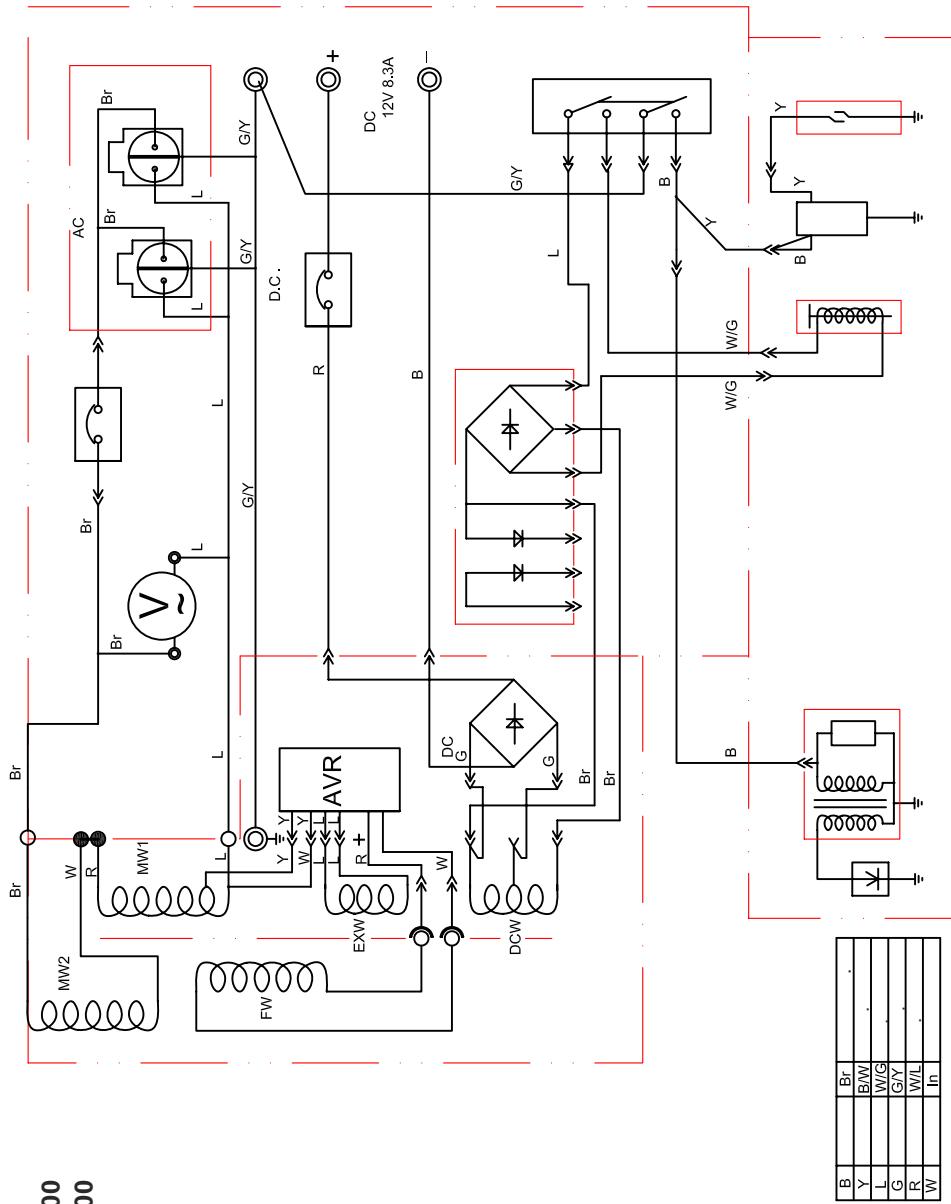

**CPG5000
CPG6000**

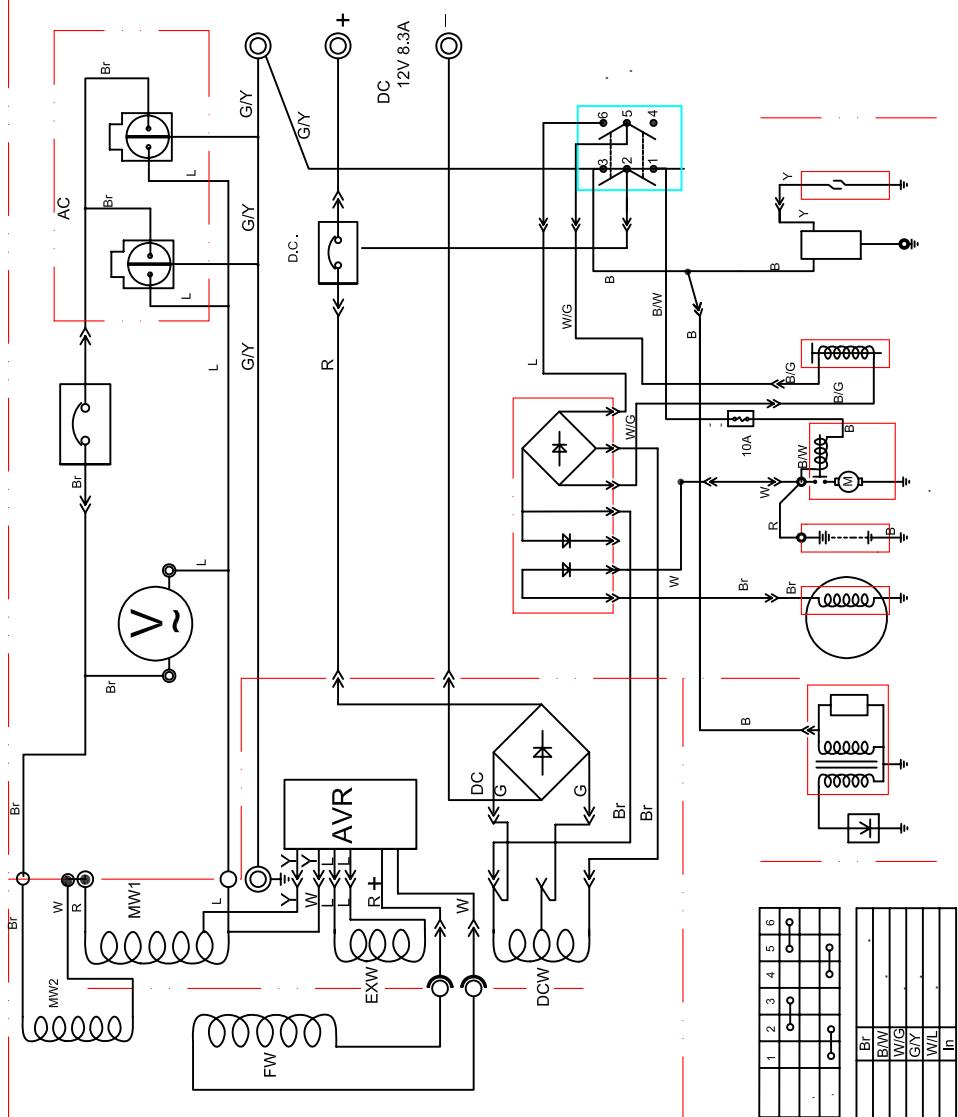

 CPG5000E2
 CPG7000E2

| B | Br | Y | L | G | R | W |
|---|----|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | |
| | | | | | | In |



MUSTANG

POWER EQUIPMENT

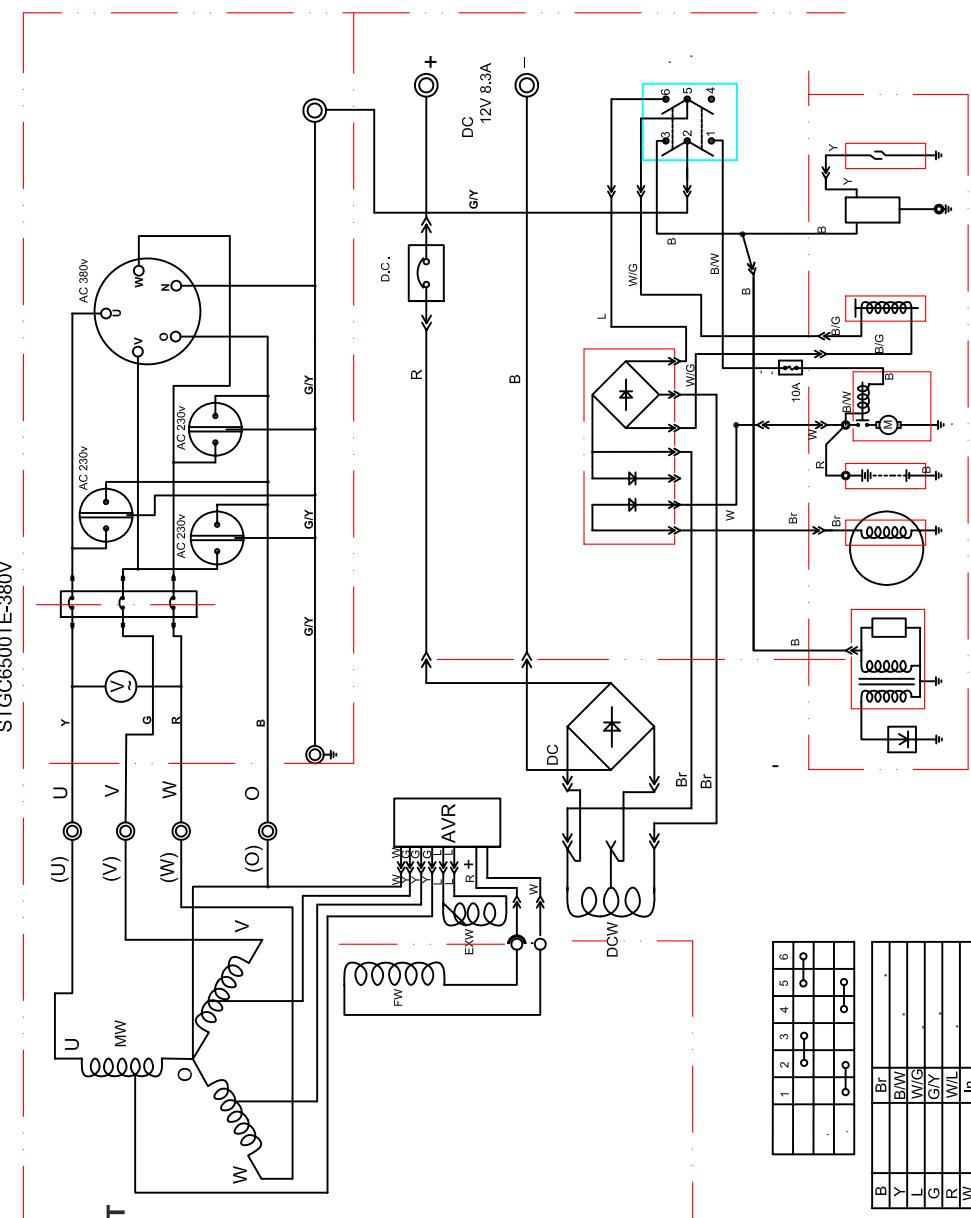

CPG6000E2T

8 Гарантийные обязательства

Уважаемый клиент,

все продукты MUSTANG проходят тщательную проверку нашего товароконтроля.

Срок гарантии составляет 1 год.

Наша гарантия распространяется на все погрешности изготовления и материала. Срок гарантии составляет 12 месяцев при непромышленной эксплуатации.

Во время действия гарантии все дефекты устраняются бесплатно. Изначально Вы имеете право только на гарантийный ремонт. Если ремонт невозможен, у Вас есть выбор между заменой прибора, отказом от сделанной покупки и снижением уплаченной цены.

Момент начала действия гарантии определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы на ТО и на части, подлежащие естественному износу, на случаи несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, на повреждения вследствие неквалифицированного обращения, подключения, обслуживания или установки, а также на повреждения со стороны внешних факторов.

Замененные приборы и детали переходят в нашу собственность.

Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными действиями или небрежностью производителя. Право на гарантийный ремонт не является основанием для других претензий.

В случае необходимости гарантийного ремонта или замены деталей обращайтесь на телефон горячей линии или к продавцу, у которого Вы приобрели наш продукт.

Обязательно прилагайте к дефектному прибору следующие документы:

- кассовый чек или квитанцию, полученные при покупке
- описание возникшей неполадки.

Горячая линия сервиса

Телефон: - 8-800-333-21-12

Электронная почта: service@mustangru.com

Mustang Power Equipment * Сервисный отдел ООО ГазЭлектро Союз

Телефон : +7 (812)640-6585; +7 (499)241-3035

9 Декларация о единообразии



Сертификат соответствия РОСС СН.МЕ95 Certificate of conformity

подтверждает, что продукция, к которой относится данный сертификат, соответствует следующим нормативам:
confirms that the products to which this Certificate relates, is in conformity with the following relevant regulations:

ГОСТ 21671-82 п.п.3.3.2, 3.3.7-3.3.12, 3.6.1, 4.1-4.9, 8.11
98 / 37 / EG
2006 / 95 / EG